

Estrategias de ahorro energético en redes de distribución de agua



Ponente: Jorge García Morillo (jgmorillo@uco.es)

Grupo Hidráulica y Riegos: Emilio Camacho, Pilar Montesinos,
Juan Antonio Rodríguez Díaz

Córdoba, 25 de Mayo de 2022



Modernización de regadíos



↑ Eficiencia en el riego

Por término medio, las modernizaciones requieren una media de 2kW/ha y un consumo medio de 1500 kWh/ha


Automatización




Demanda de energía



Resultados de la modernización: La demanda de energía

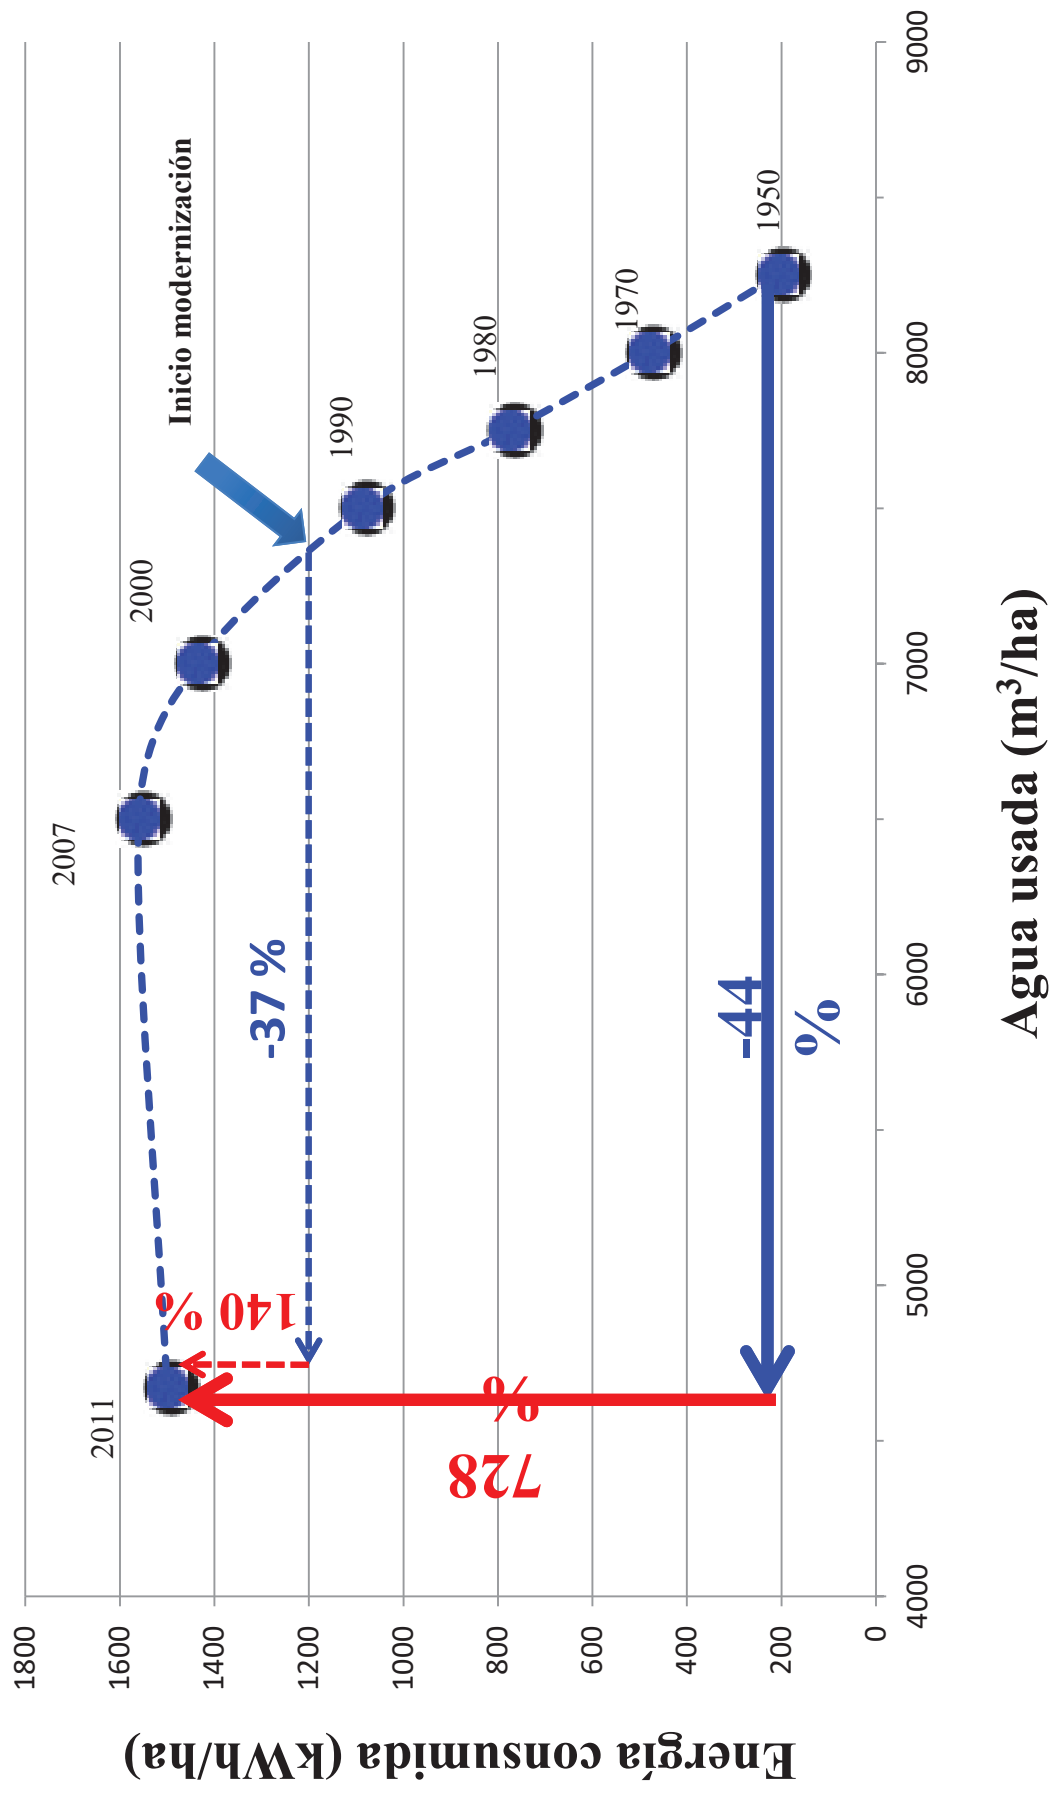

Consecuencias de la modernización en el coste del agua

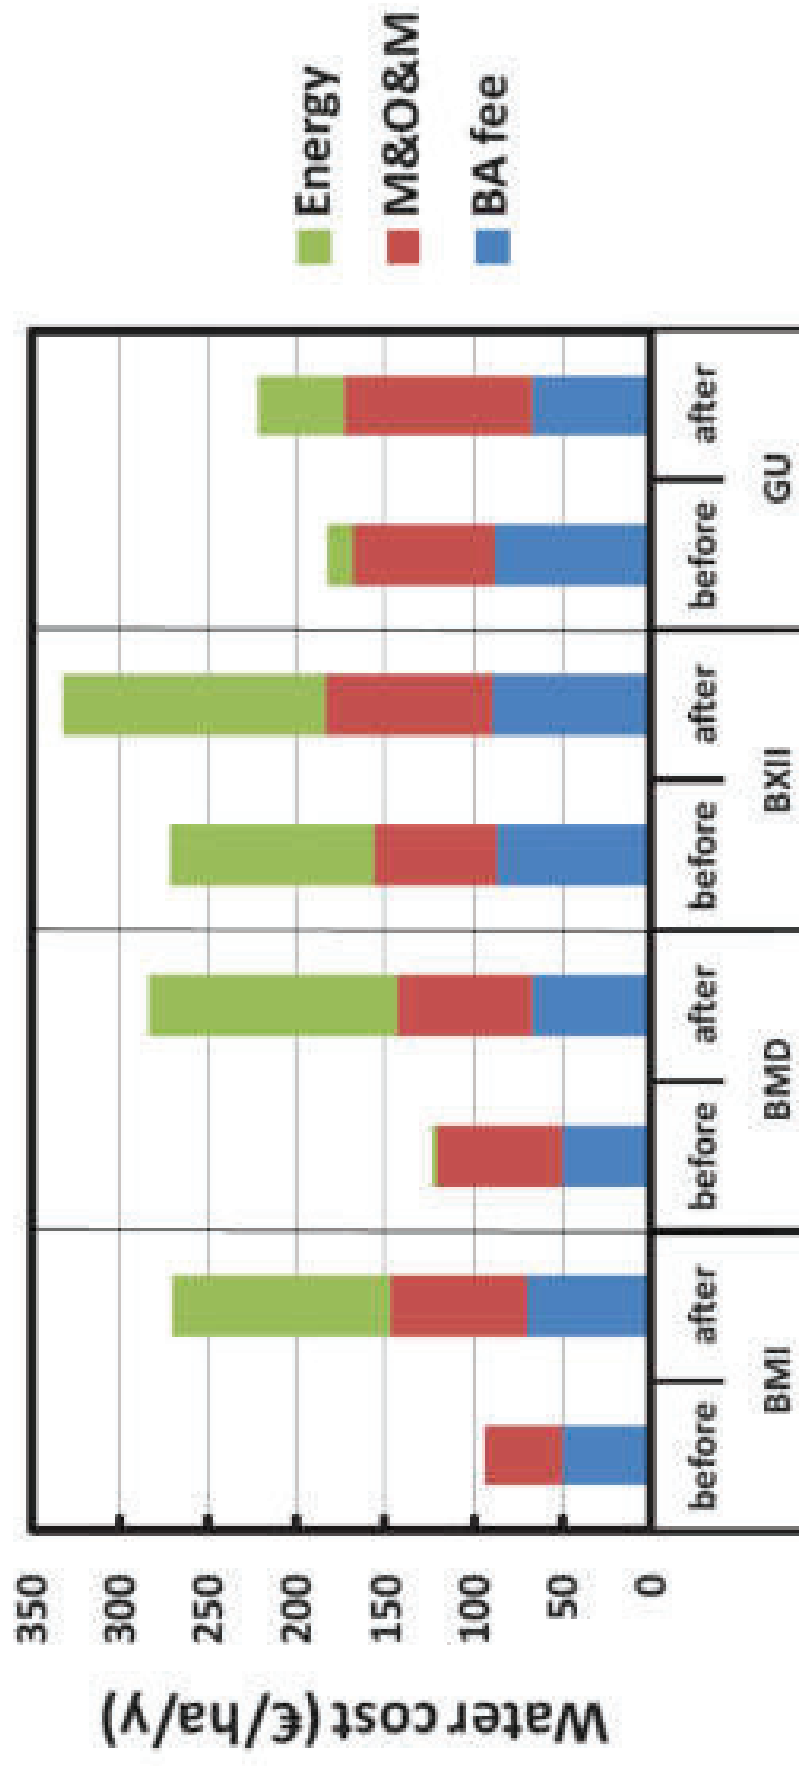

Fernández-García et al. (2014)

Consecuencias de la modernización en el coste del agua

Comunidad de Regantes	Superficie regada (ha)	Energía consumida por metro cúbico de agua (kWh/m ³)	Porcentaje del precio de la energía sobre el total (%)
F. Palmera	5611	0.73	27.05
Las Coronas	450	0.34	65.27
El Villar	2726	0.89	48.67
Genil-Cabra	16100	0.33	29.50
M. D Bembezar	11262	0.15	18.55
P. Guadiana	4520	0.33	32.40
P. Bancos	1336	0.53	49.89
Los Dolores	4500	0.39	40.17
C. Noroeste	8383	0.17	16.05

≈ 35-40%

La energía se ha convertido en un factor de producción crítico en la agricultura de regadío, siendo en algunas Comunidades un factor más limitante que la disponibilidad de agua.

Objetivo:

↓ Energía

$$P = \frac{\gamma \cdot Q \cdot H}{\eta}$$

$$E = P \cdot t = \frac{\gamma \cdot V \cdot H}{\eta}$$

Cómo:



$\left. \begin{matrix} V \\ H \end{matrix} \right\}$

Aplicando las necesidades adecuadas,
mejorando la eficiencia de riego,
Gestionando mejor la instalación,
reduciendo los requerimientos de presión



η

Instalando bombas de velocidad
variable y de alto rendimiento

Requerimientos de energía en el regadío

Dotación (m³/ha): 5000

Rendimiento bomba: 0,75

Método	H(m)	Ra	E(kWh/ha)	E(kWh/m ³)	R
Superficie	3	0,5	108,89	0,044	0,18
Aspersión	45	0,7	1166,67	0,333	1,93
Pivote	35	0,8	793,98	0,198	1,31
Localizado	30	0,9	604,94	0,134	1,00

Datos de interés: Depuración de aguas residuales 0,5 kWh/m³
Desalación 3-4 kWh/m³

Para riego por aspersión se requiere hasta un 93 % más de energía que para riego localizado

Medidas para mejorar la eficiencia energética en una zona regable (IDAE, 2008)

- Auditoria energética
- Sectorización de la red de distribución
- Detección de puntos críticos de presión
- Correcto funcionamiento de la estación de bombeo
- Adecuación del bombeo a diferentes escenarios de consumos
- Adecuada contratación de las tarifas eléctricas

Rodríguez Díaz J A; López Luque R; Carrillo Cobo M T; Montesinos P; Camacho Poyato E (2009) Exploring energy saving scenarios for on-demand pressurised irrigation networks. *Biosystems Engineering*. 104: 552-561

EL IDAE ha propuesto una serie de indicadores para evaluar la eficiencia energética de CCRR



Objetivo de la auditoría en una Comunidad de Regantes:

Evaluar el consumo energético de la misma y proponer y valorar medidas que supongan un incremento de la eficiencia energética y por tanto un ahorro energético y económico para la Comunidad de Regantes

Fases de la auditoría:

Obtención de datos:

- Información proporcionada por los gestores y técnicos.
- Medidas de datos de campo: parámetros hidráulicos, eléctricos y topográficos.

Cálculo de indicadores descriptivos, de rendimiento o eficiencia y de funcionamiento.

Clasificación energética de la Comunidad de Regantes

Aplicación de datos a modelos de simulación hidráulica y energética

Propuesta de mejoras

Medida de altura manométrica



Medida de caudal




Medida de parámetros eléctricos



Auditoría energética CR Fuente Palmera


INDICADORES DE EFICIENCIA	C.R. FUENTE PALMERA	CATEGORÍA
IDE: Índice de dependencia energética (%)	100	-
ICE: Índice de carga energética (m)	70	-
EEB: Eficiencia energética de bombeos (%)	69,47	Excelente (A)
ESE: Eficiencia de suministro energético (%)	80,76	-
EEG: Eficiencia energética general de la CCRR (%)	56,10	Normal (C)

Carrillo-Cobo, M. T., Rodríguez-Díaz, J. A., Camacho-Poyato, E. (2010). The role of energy audits in irrigated areas. The case of 'Fuente Palmera' irrigation district (Spain). Spanish Journal of Agricultural Research, 8(SUPPL. 2), S152-S161.

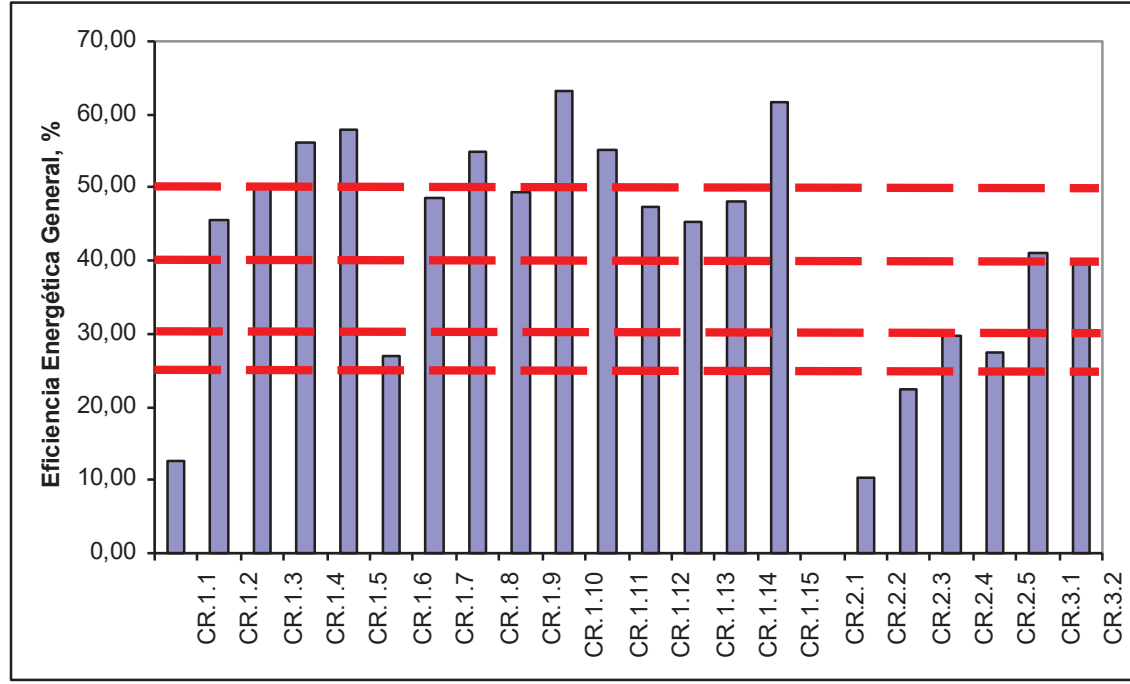


MENÚ

PRESIÓN
(m.c.a.)

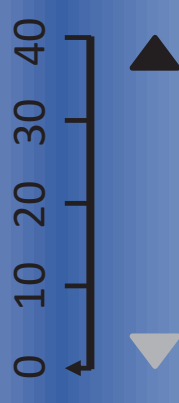


EVOLUCIÓN
DIARIA DE LA
DEMANDA DE
AGUA

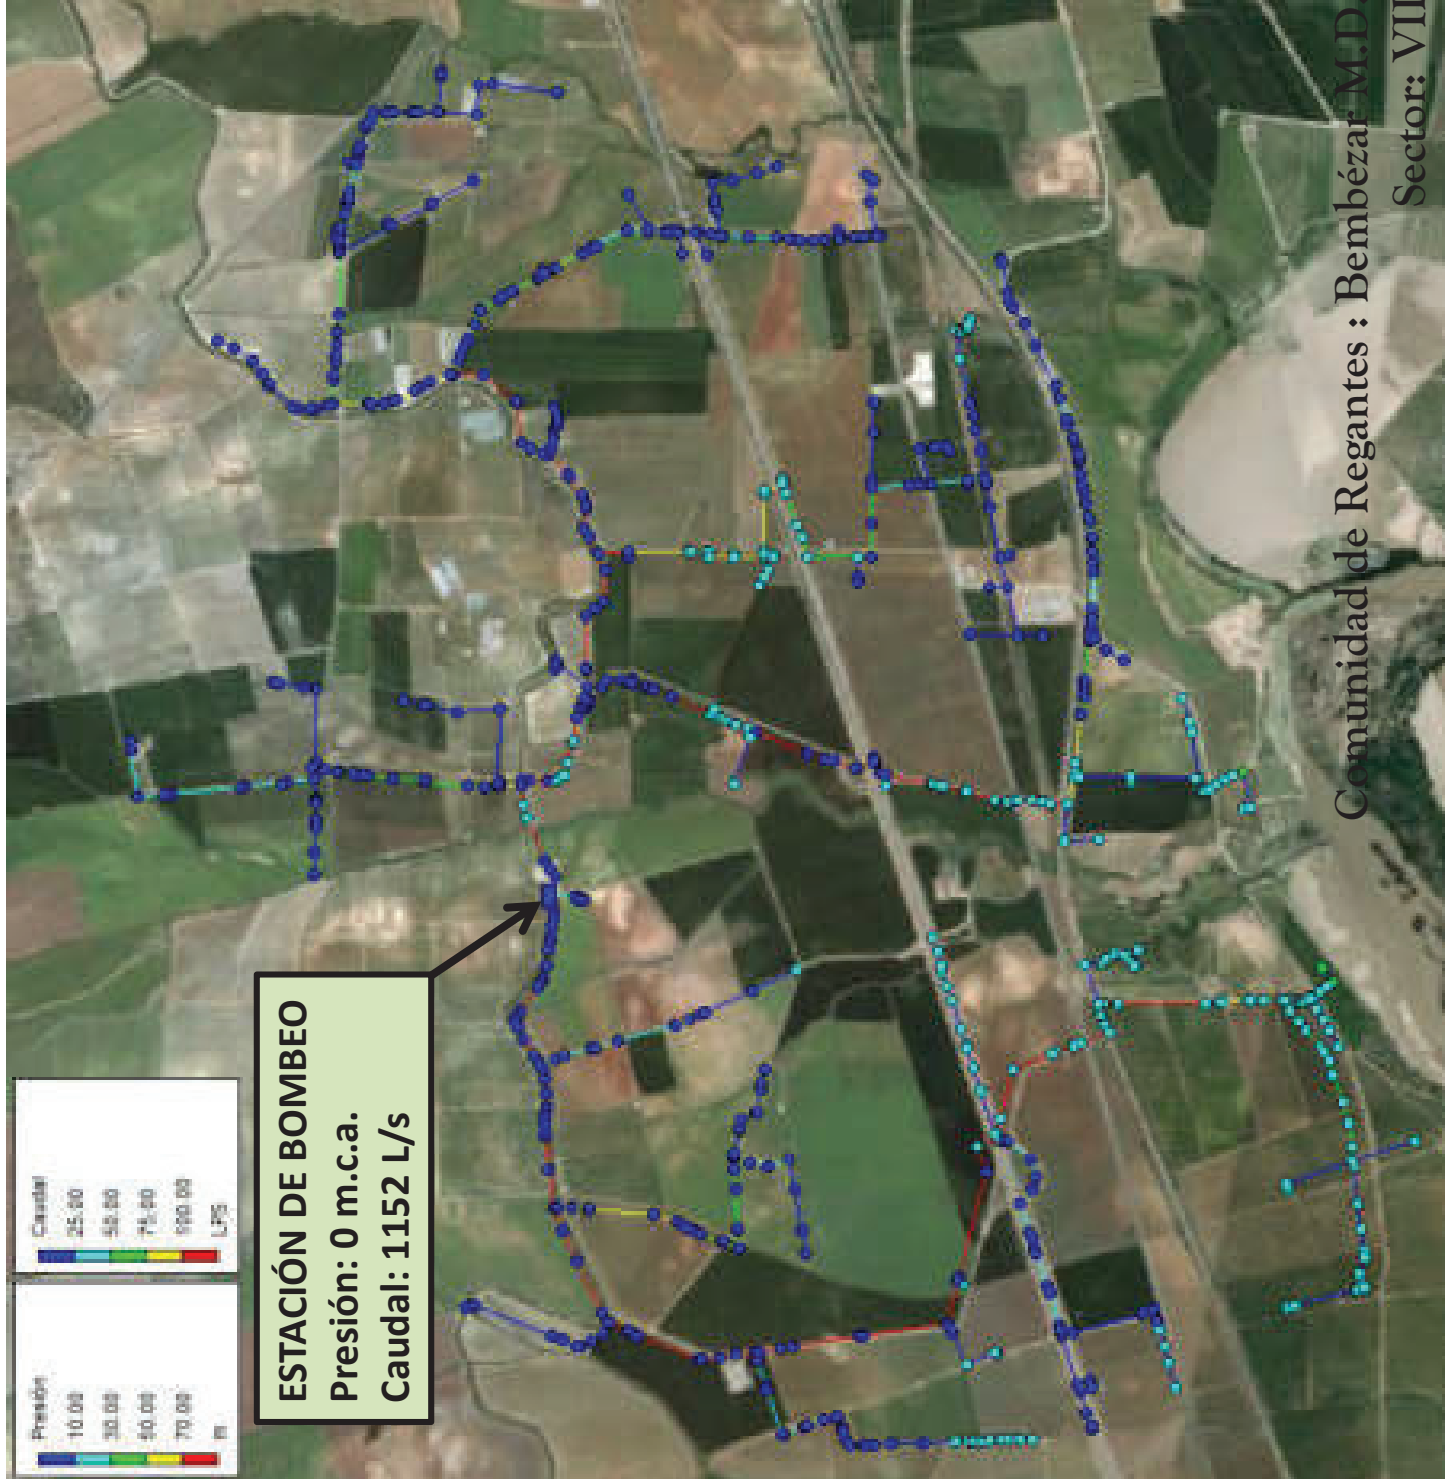


Comunidad de Regantes : Bembézar M.D.
Sector: VII

MENÚ

PRESIÓN
(m.c.a.)

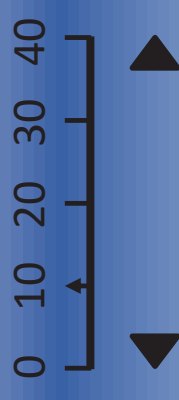


EVOLUCIÓN
DIARIA DE LA
DEMANDA DE
AGUA

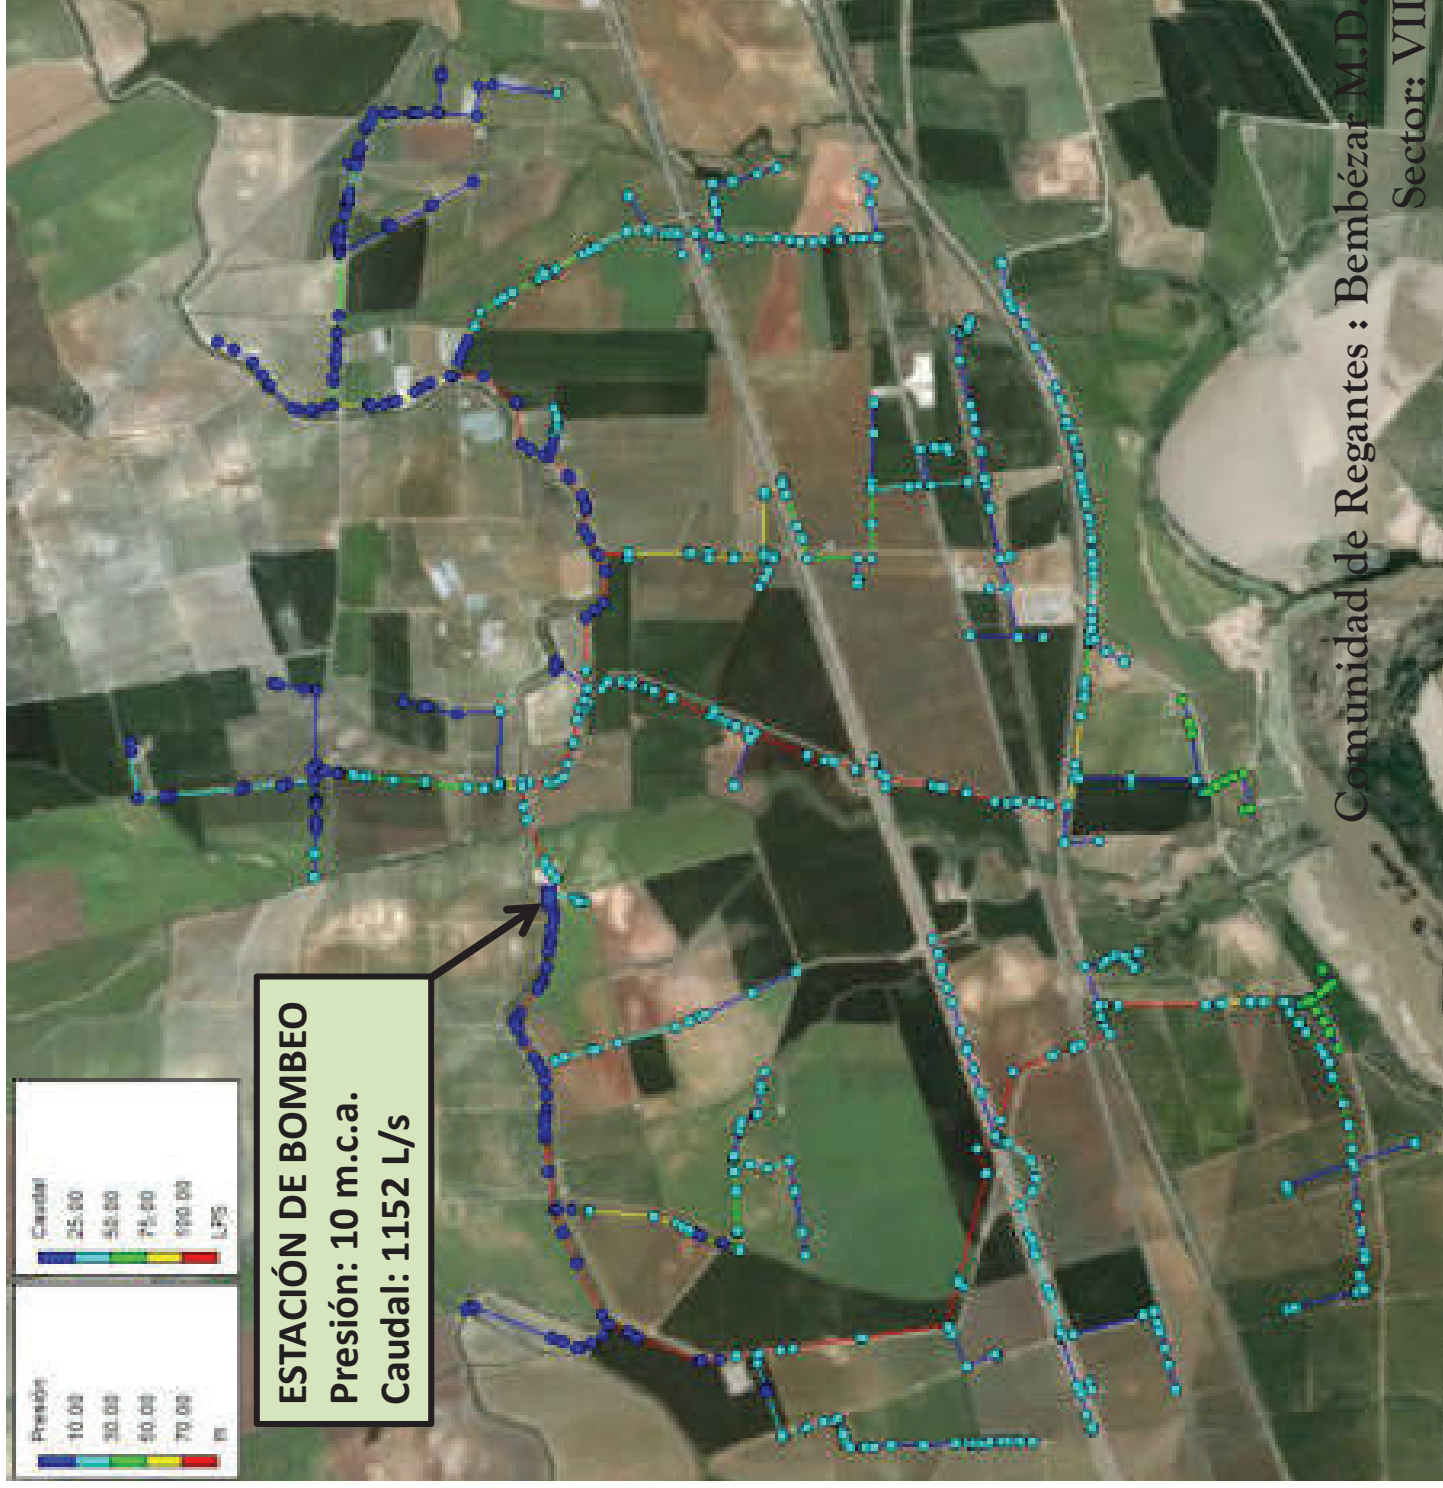


Comunidad de Regantes : Bembézar M.D.
Sector: VII

MENÚ

PRESIÓN
(m.c.a.)

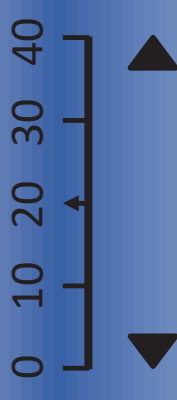


EVOLUCIÓN
DIARIA DE LA
DEMANDA DE
AGUA

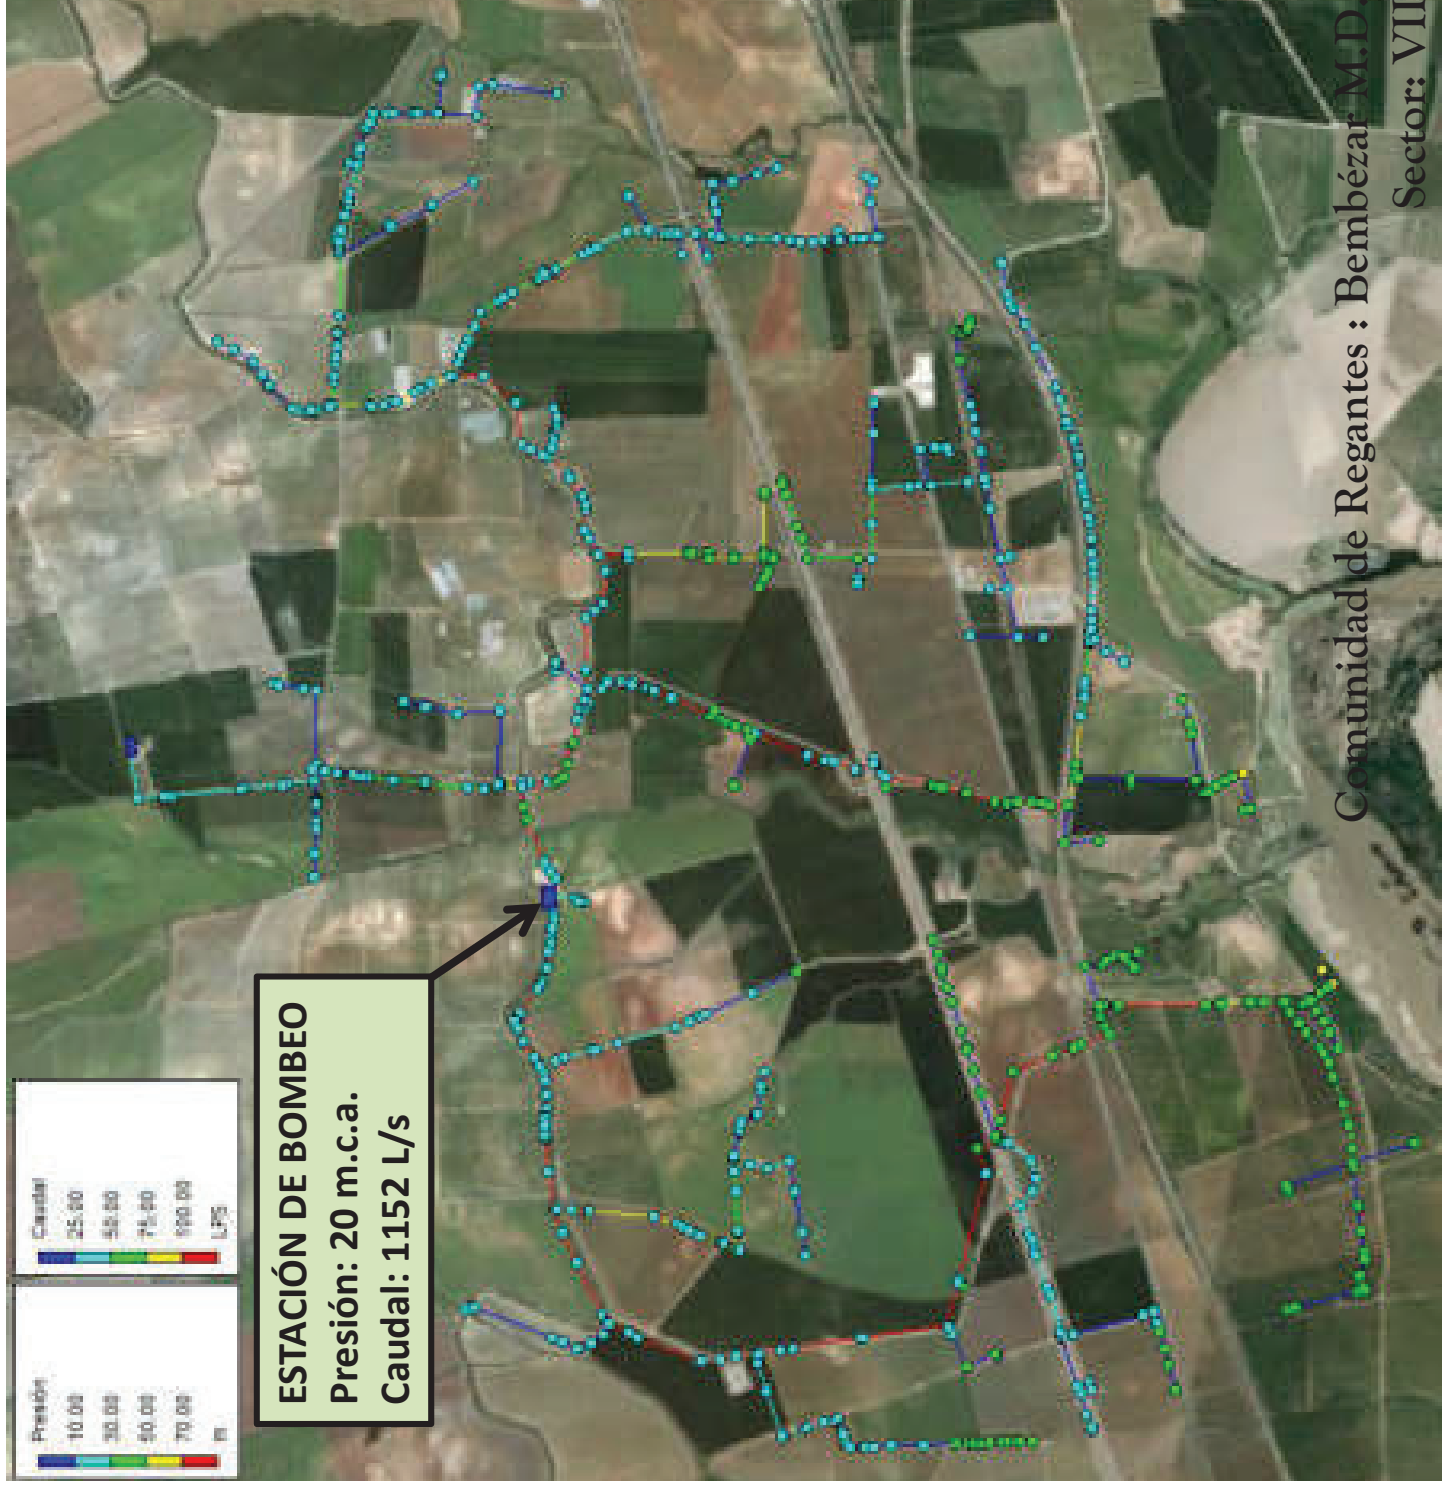


Comunidad de Regantes : Bembézar M.D.
Sector: VII

MENÚ

PRESIÓN
(m.c.a.)

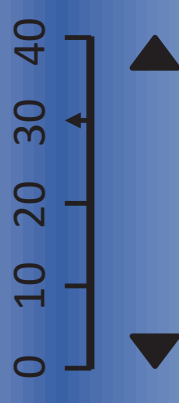


EVOLUCIÓN
DIARIA DE LA
DEMANDA DE
AGUA

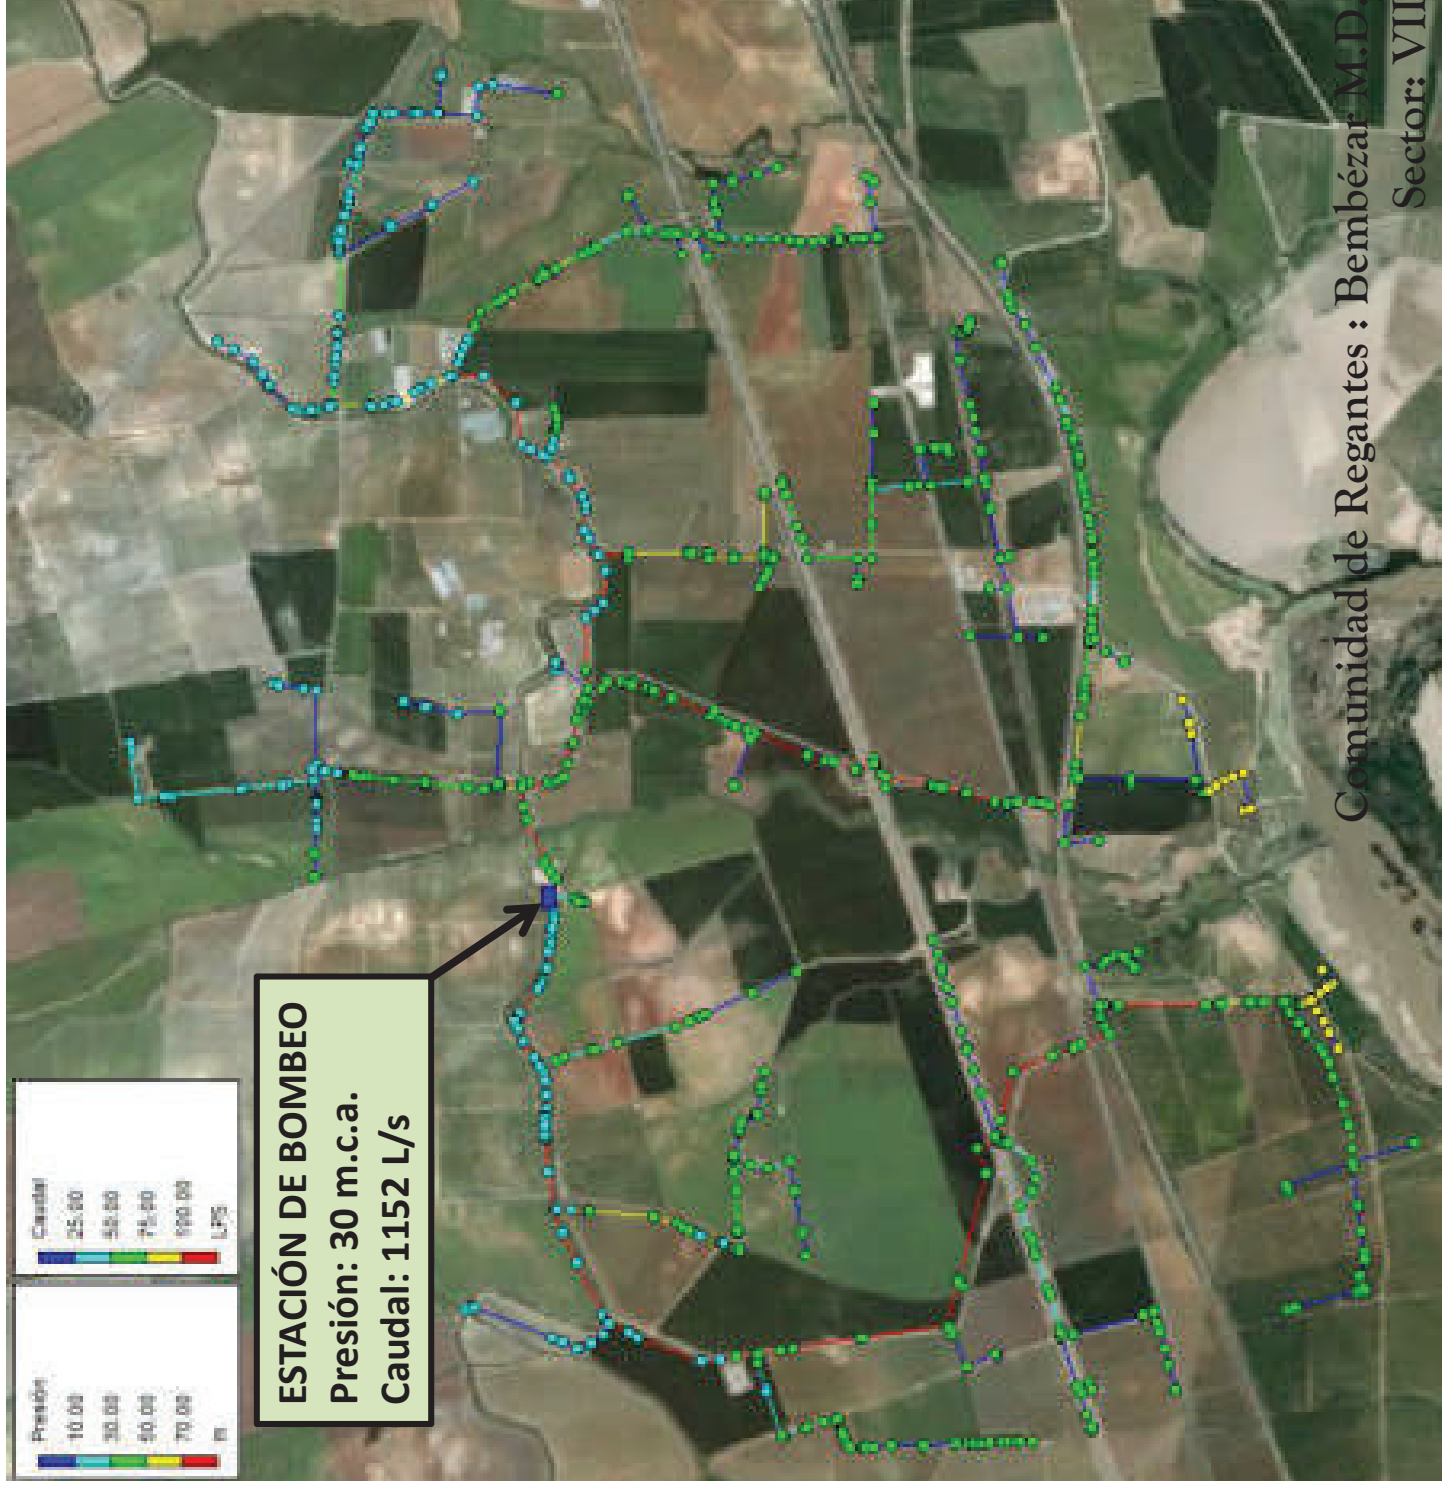

ESTACIÓN DE BOMBEO

Presión: 30 m.c.a.


Caudal: 1152 L/s




Comunidad de Regantes : Bembézar M.D.
Sector: VII

MENÚ


PRESIÓN
(m.c.a.)

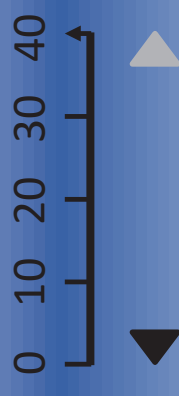


EVOLUCIÓN
DIARIA DE LA
DEMANDA DE
AGUA

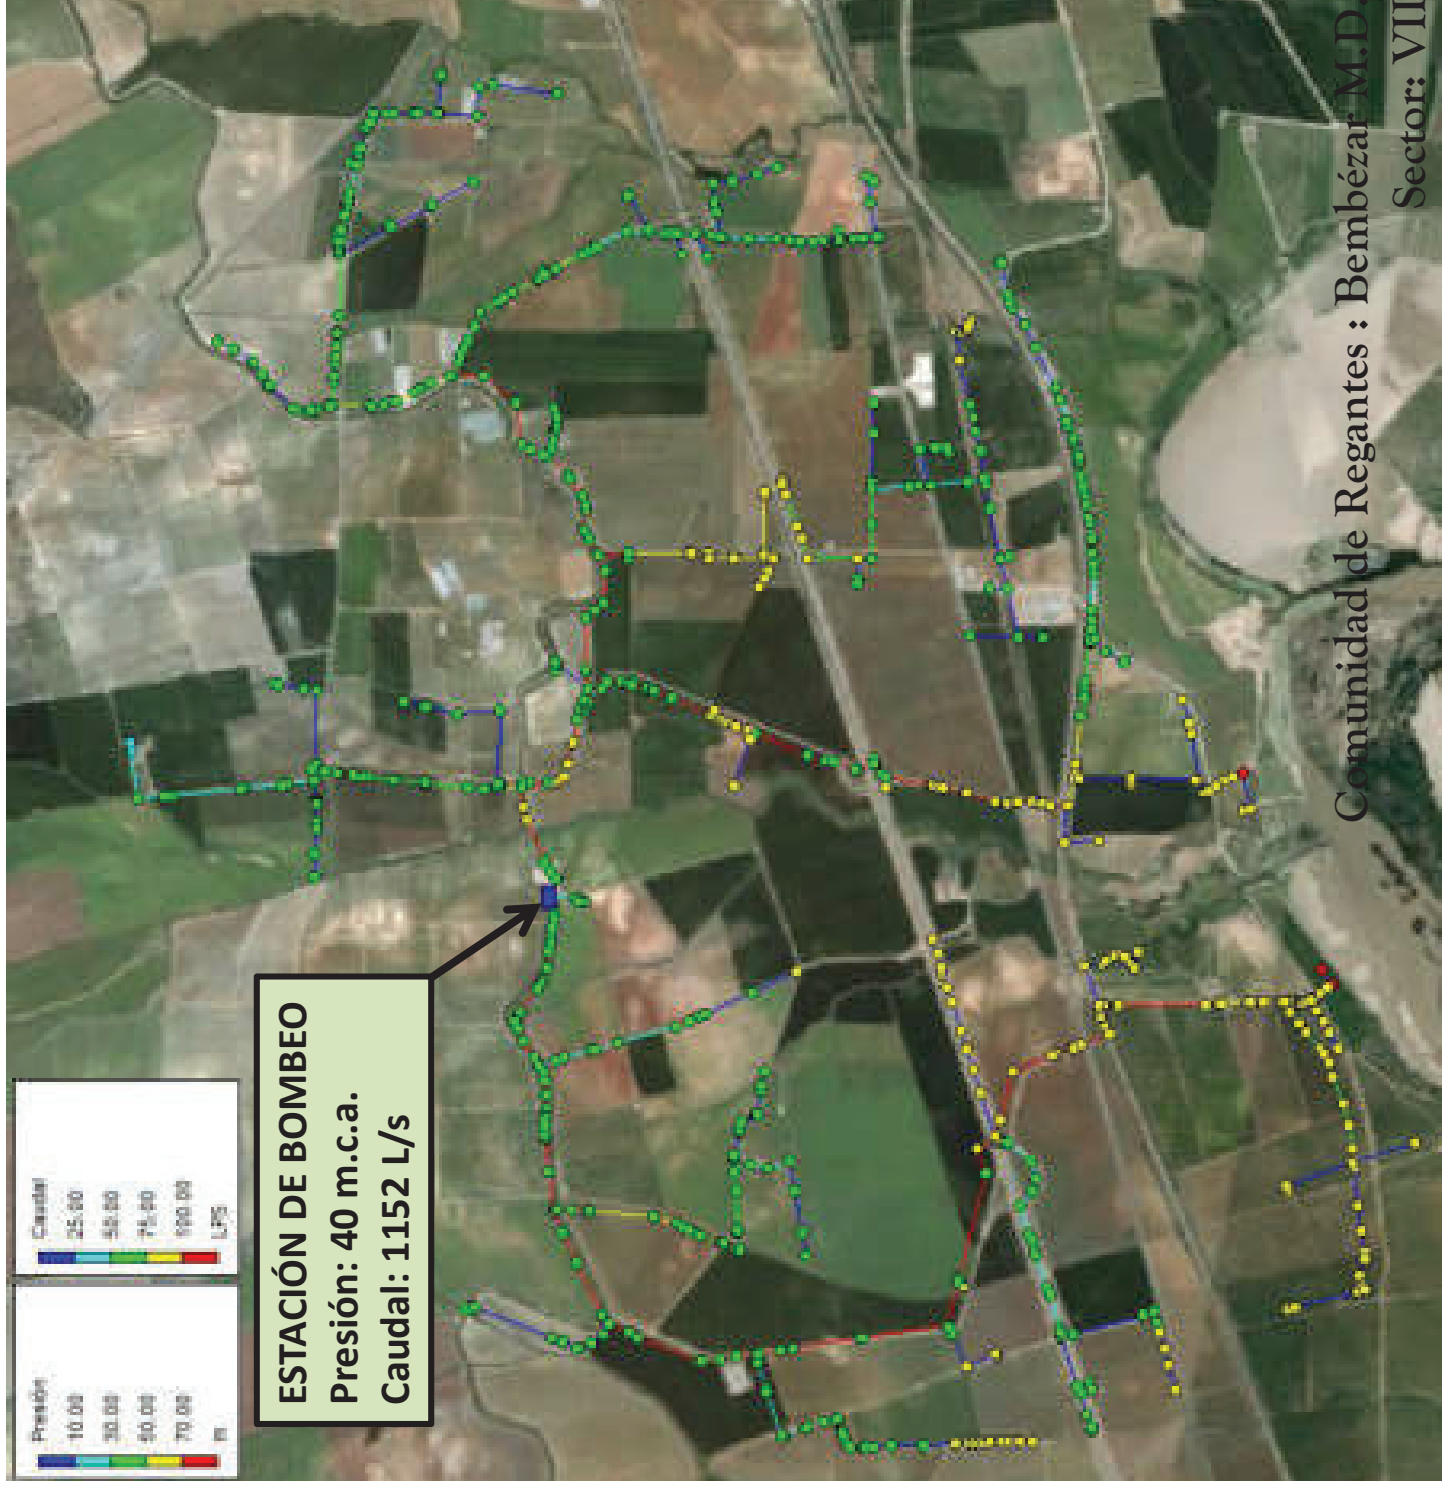

Comunidad de Regantes : Bembézar M.D.
Sector: VII




Demanda

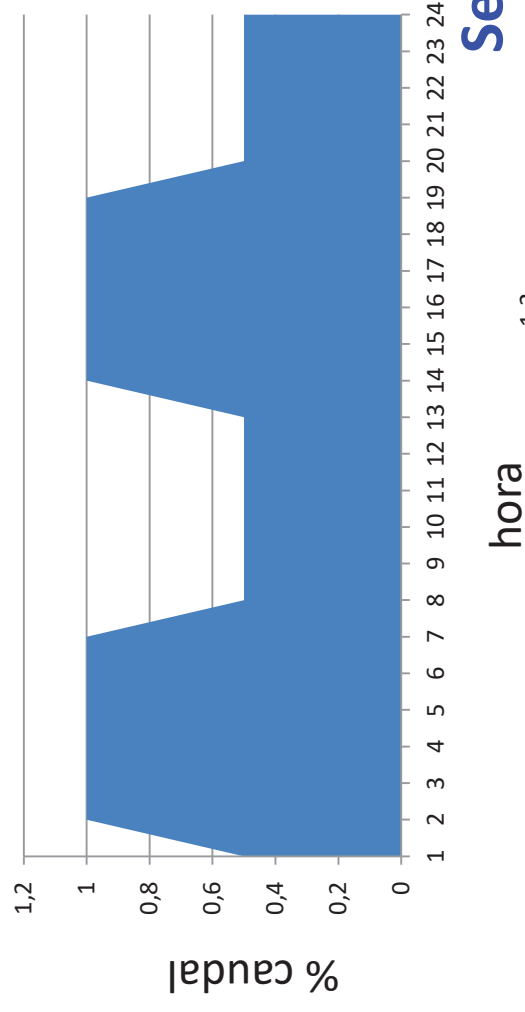

Flexibilidad en la
demanda

Organización en turnos

Sectorización

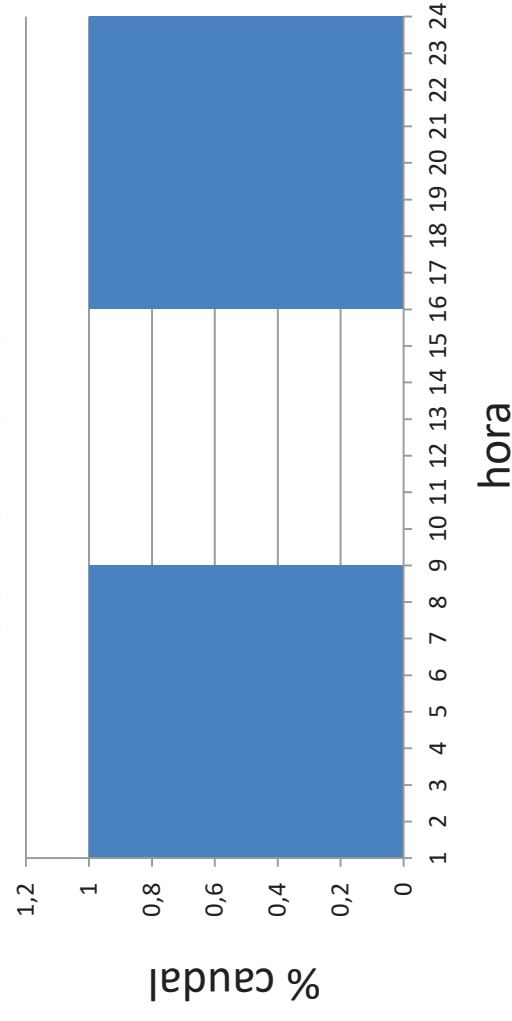


Ahora bien la sectorización es compleja



- Debe tener en cuenta los cultivos
- La topografía
- Requerimientos de presión
- La topología de la red
- Requiere la caracterización hidráulica de la red

Carrillo-Cobo, M. T., Rodríguez Díaz, J.A., Montesinos, P., Luque, R. L., Poyato, E. C. (2011). Low energy consumption seasonal calendar for sectoring operation in pressurized irrigation networks. Irrigation Science, 29(2), 157-169.


Ejemplo:

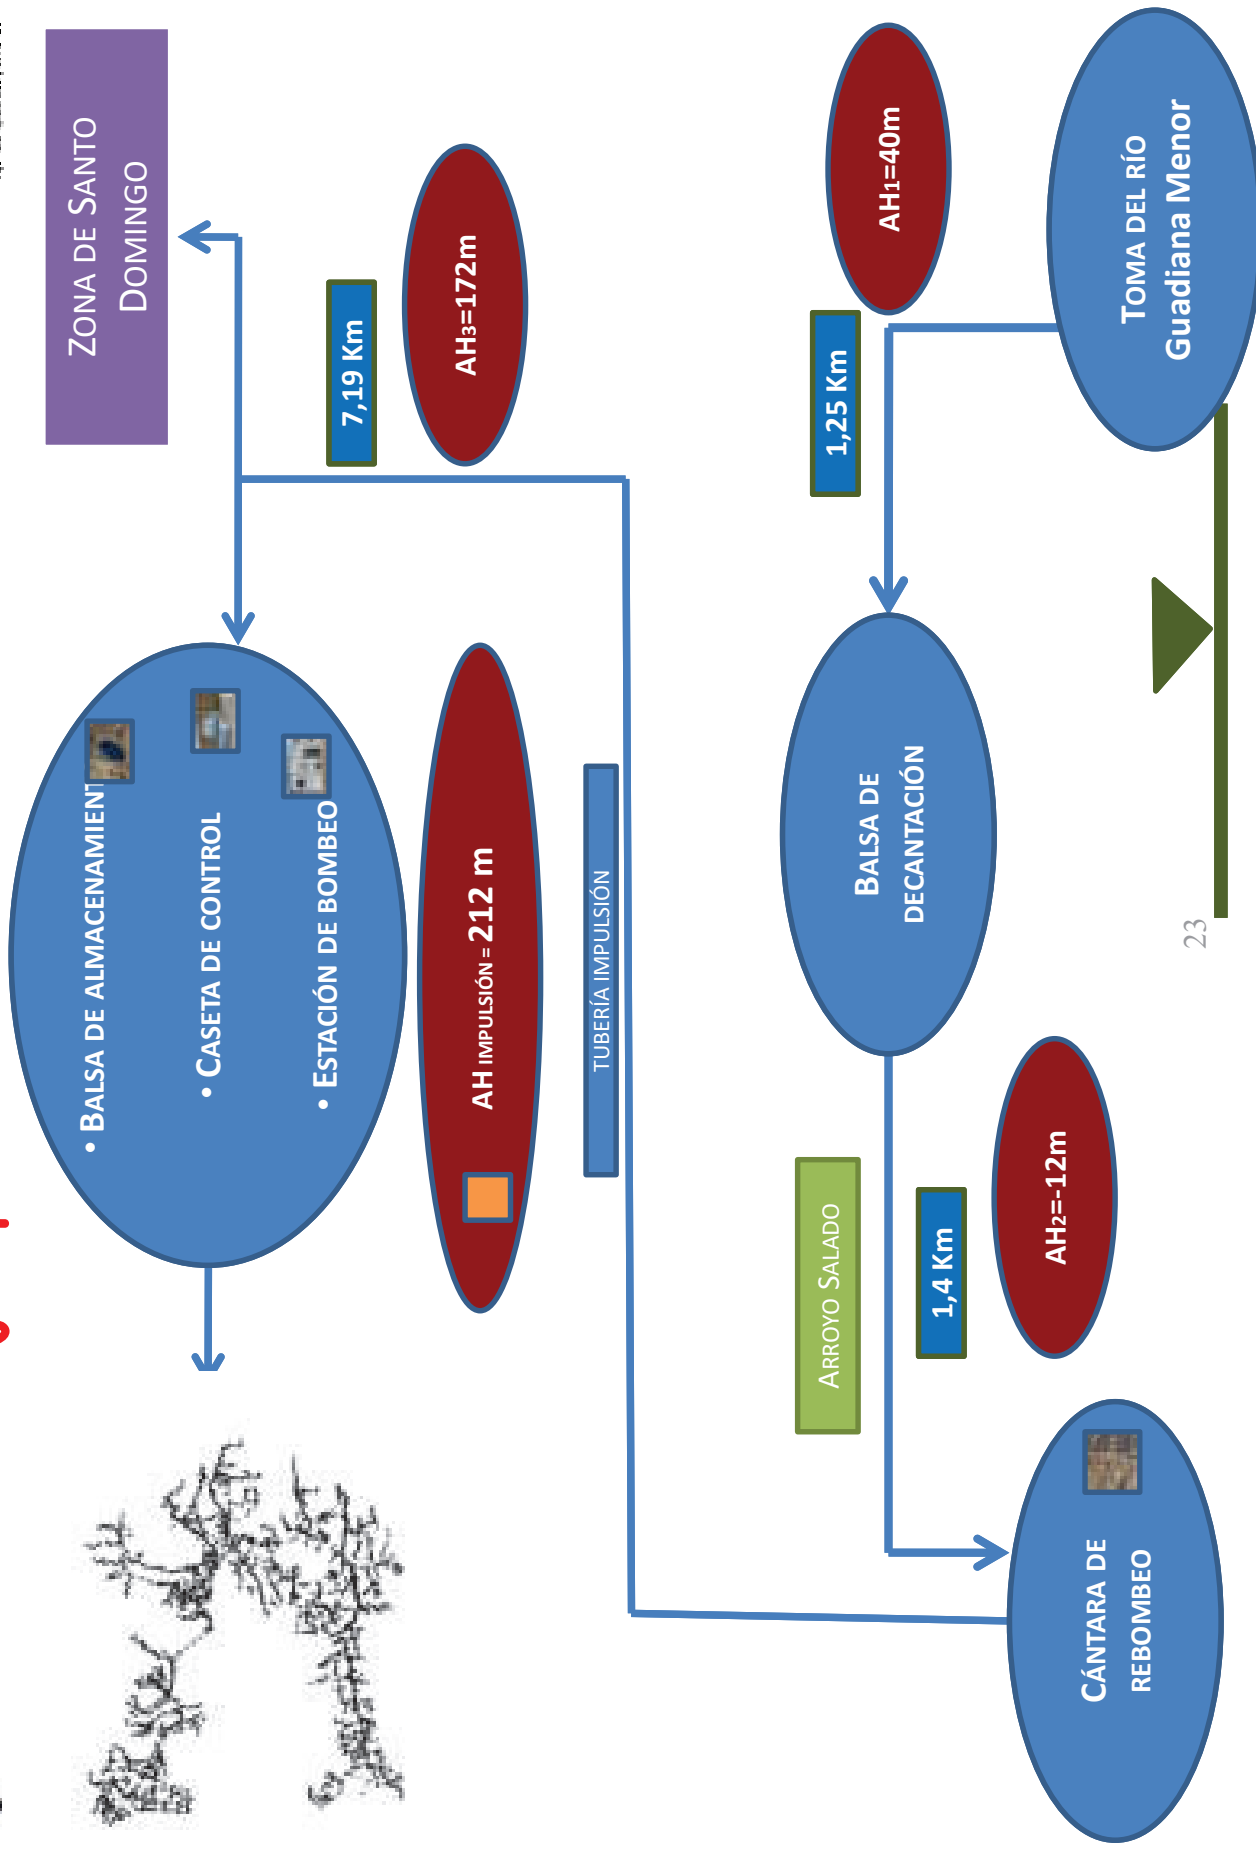

Diferencias de cota en la zona regable

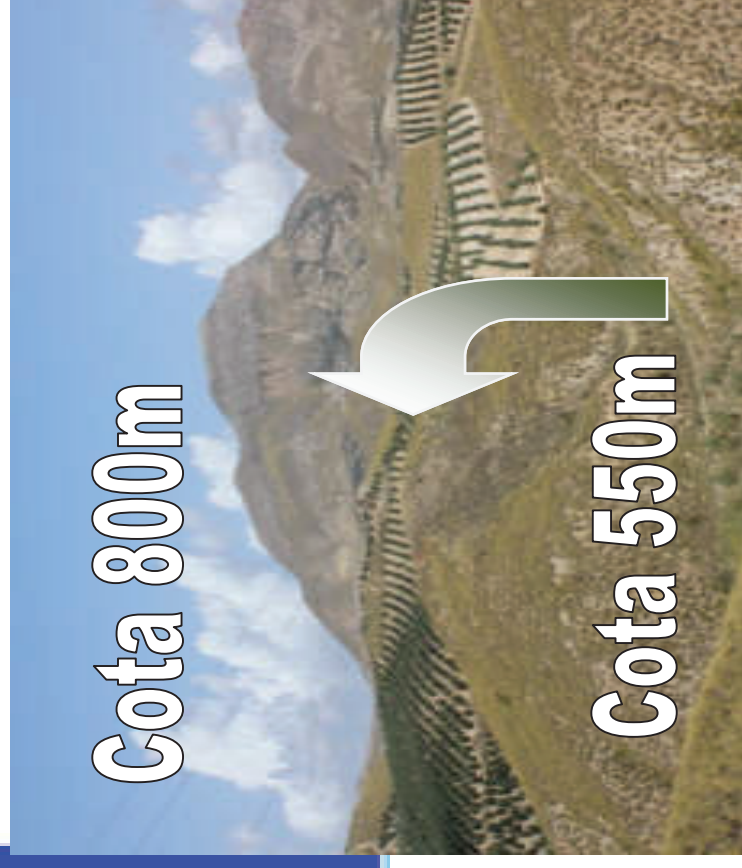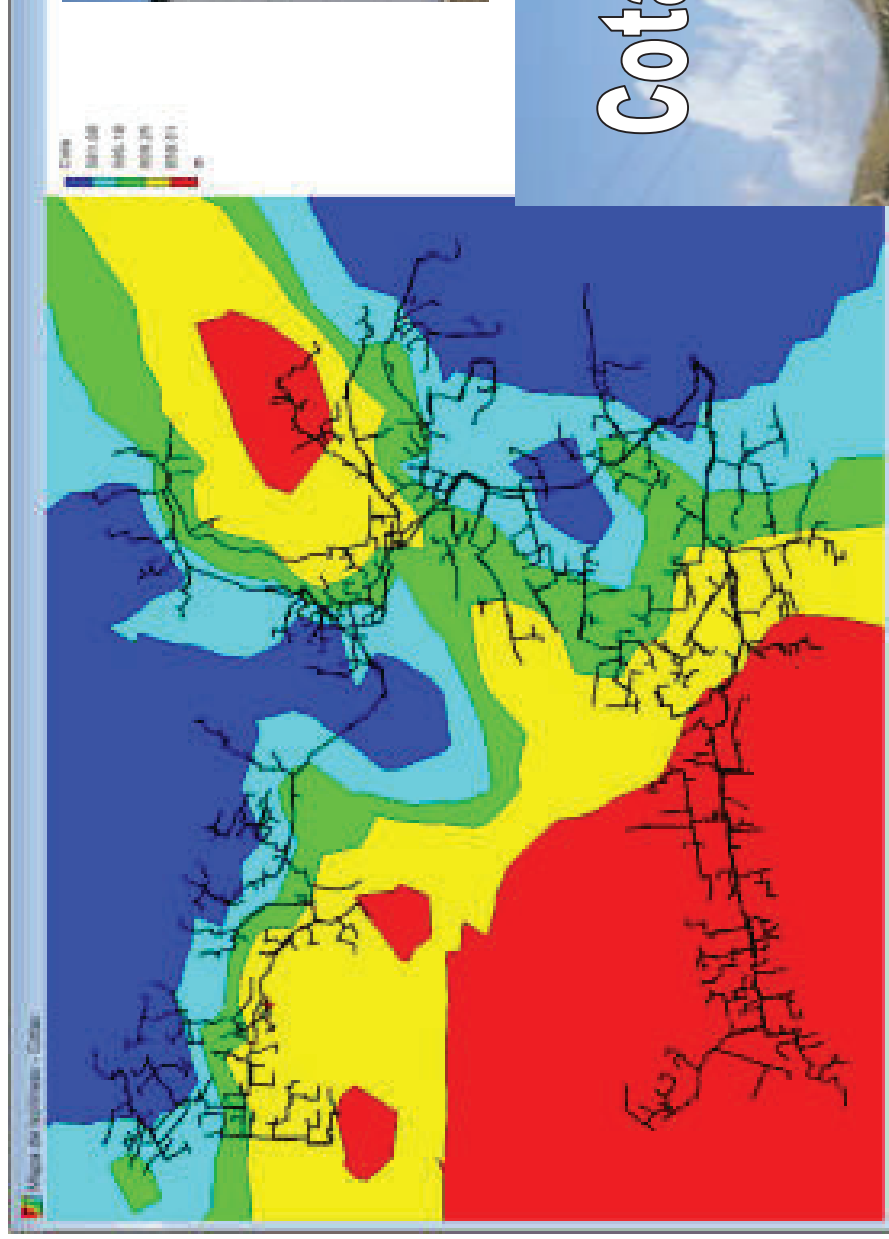

9 sectores organizados en tres turnos, cada uno de ellos cuenta con 8 horas de riego en un mismo día

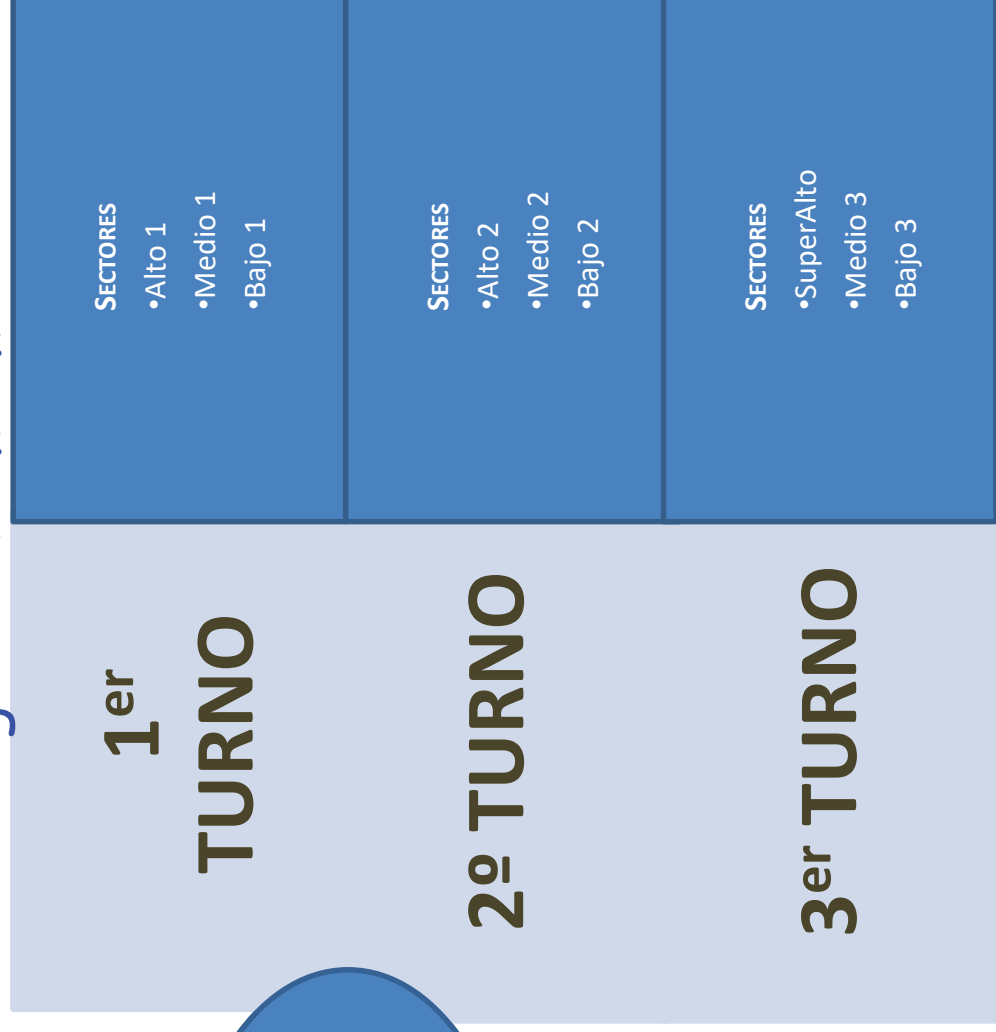

Consumo energético

	Superficie (ha)	Agua suministrada (m3)	Consumo energético anual (MWh)	Energía por unidad de superficie (MWh/ha)	Energía por unidad de volumen kWh/m3
A la demanda	1275	1147644	2108	1.65	1.84
Sectorizado	Bajo 1	240453	281	1.05	1.17
	Bajo 2	215649	251	1.05	1.16
	Bajo 3	213849	260	1.10	1.22
	Medio 1	88443	122	1.25	1.38
	Medio 2	95310	113	1.07	1.19
	Medio 3	65934	93	1.27	1.41
	Alto 1	82899	143	1.55	1.73
	Alto 2	85347	136	1.43	1.59
	Superalto	59760	116	1.75	1.95
Total					
sectorizado	1275	1147644	1516	1.28	1.42

Determinación de puntos críticos de presión

"Hidrantes con requerimientos energéticos especiales"

La energía necesaria en la estación de bombeo para suministrar agua a un hidrante i es:

$$H_p = H_{ei} + H_{li} + H_{reqi}$$


He diferencia de cota

Hl pérdida de carga en las tuberías

Hreq presión requerida en hidrante para el correcto funcionamiento del sistema de riego

Por tanto un hidrante puede ser crítico debido a su diferencia de cota en relación a la estación de bombeo o bien por su distancia"

C.R. Fuente Palmera

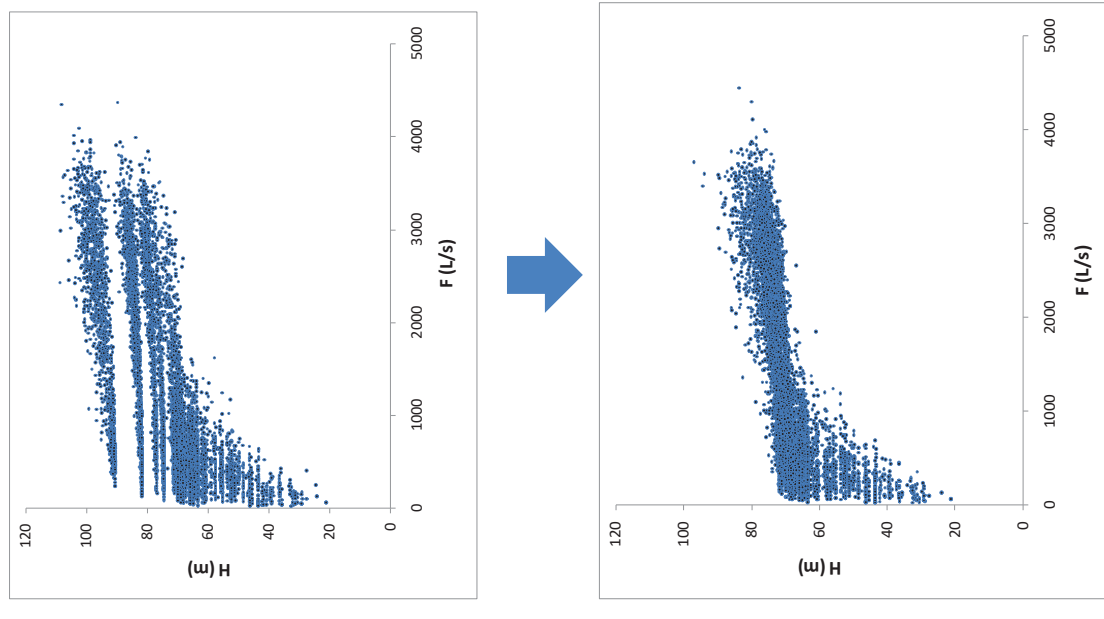


Rodríguez Díaz, J. A., Montesinos, P., Poyato, E. C. (2012). Detecting critical points in on-demand irrigation pressurized networks - A new methodology. *Water Resources Management*, 26(6), 1693-1713

Correcto funcionamiento de la estación de bombeo




Las estaciones de bombeo son sistemas complejos con varias bombas en paralelo que se activan secuencialmente según la demanda

Adecuada elección del bombeo

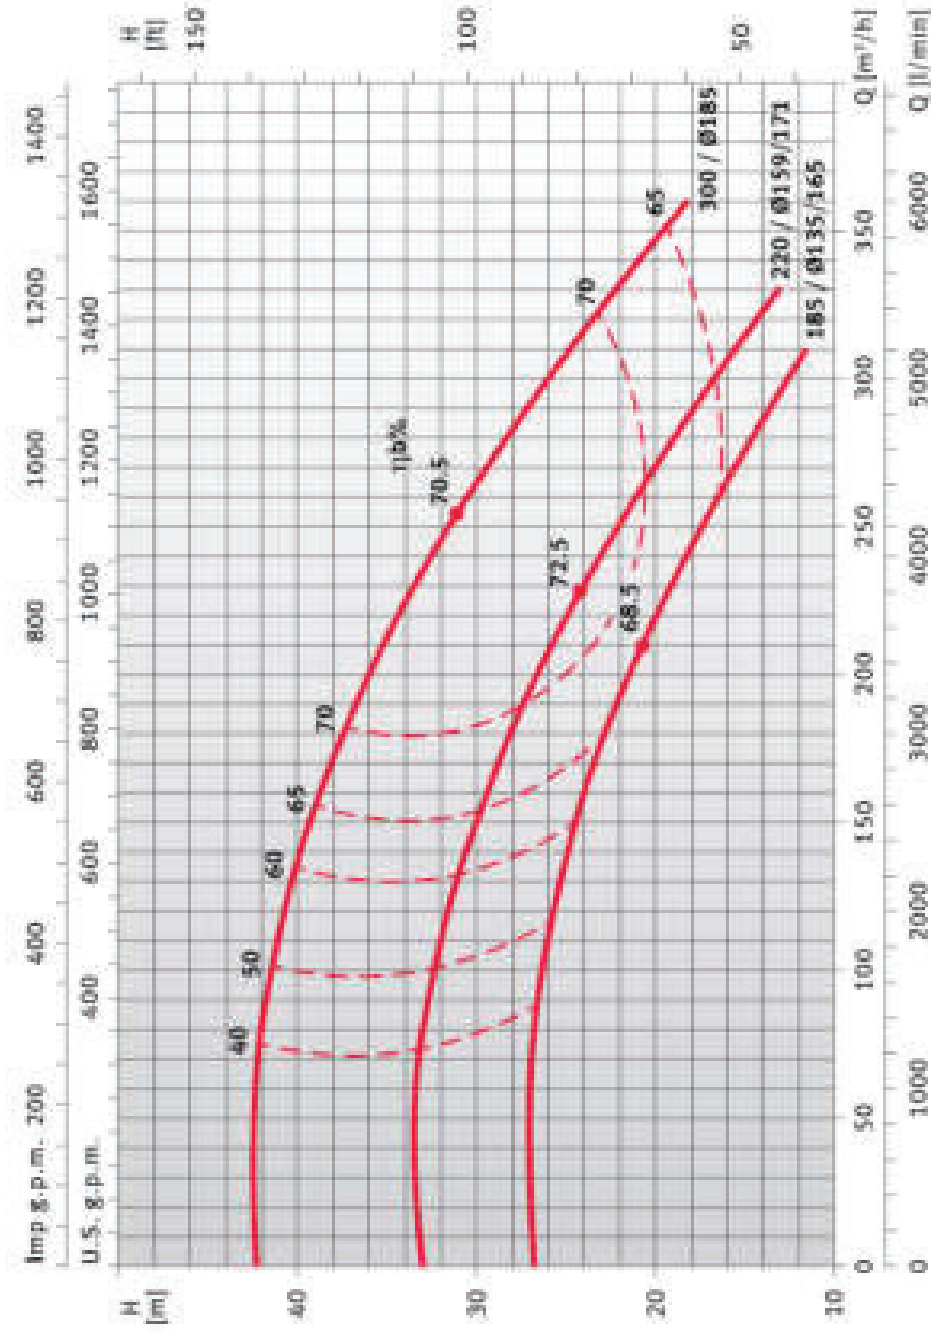


Concentración de la demanda en horas de bajo coste

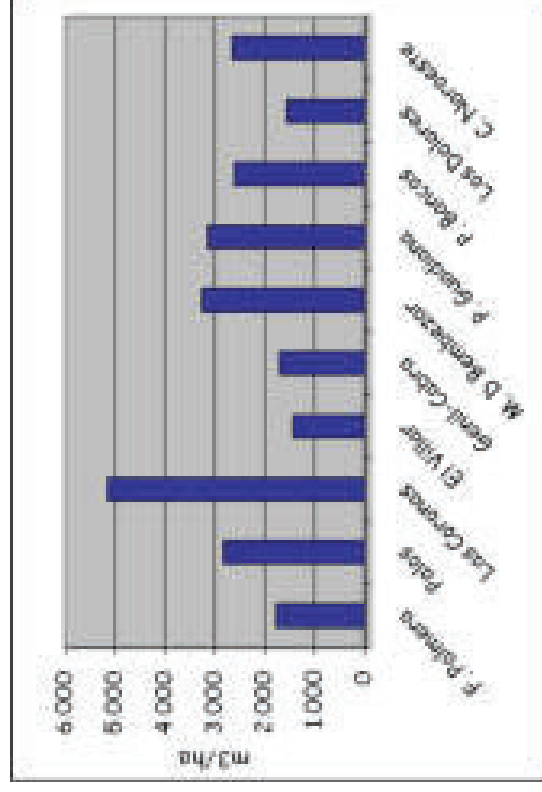

Distribución
de consumos

Dotaciones medias

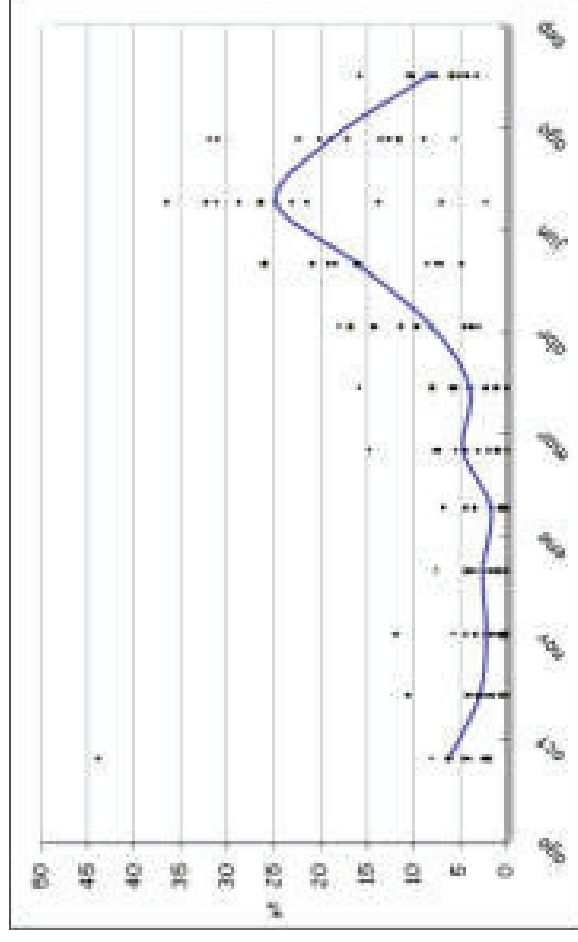

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
0 a 1 h						1ª quincena	2ª quincena						
1 a 2 h													
2 a 3 h													
3 a 4 h													
4 a 5 h													
5 a 6 h													
6 a 7 h													
7 a 8 h													
8 a 9 h													
9 a 10 h													
10 a 11 h													
11 a 12 h													
12 a 13 h													
13 a 14 h													
14 a 15 h													
15 a 16 h													
16 a 17 h													
17 a 18 h													
18 a 19 h													
19 a 20 h													
20 a 21 h													
21 a 22 h													
22 a 23 h													
23 a 24 h													

NOTA: El PERIODO 6 incluye, además de las horas señaladas, todas las horas de fines de semana y fiestas nacionales. Fiestas nacionales no sustituibles de fecha fija: 1 enero, 1 mayo, 15 agosto, 12 octubre, 1 noviembre, 6, 8 y 25 diciembre.

Orden ITC 2794/2007

NUEVO CALENDARIO


	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
0 a 1 h	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
1 a 2 h	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
2 a 3 h	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
3 a 4 h	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
4 a 5 h	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
5 a 6 h	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
6 a 7 h	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
7 a 8 h	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
8 a 9 h	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2
9 a 10 h	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1
10 a 11 h	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1
11 a 12 h	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1
12 a 13 h	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1
13 a 14 h	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1
14 a 15 h	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2
15 a 16 h	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2
16 a 17 h	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2
17 a 18 h	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2
18 a 19 h	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2
19 a 20 h	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1
20 a 21 h	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1
21 a 22 h	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1
22 a 23 h	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2
23 a 24 h	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2

NOTA: El PERIODO 6 incluye, además de las horas indicadas, las 48 horas de fin de semana y festivos nacionales no sustituibles de fecha fija


Circular CNMC 3/2020

Concentración de la demanda en horas de bajo coste


Demanda

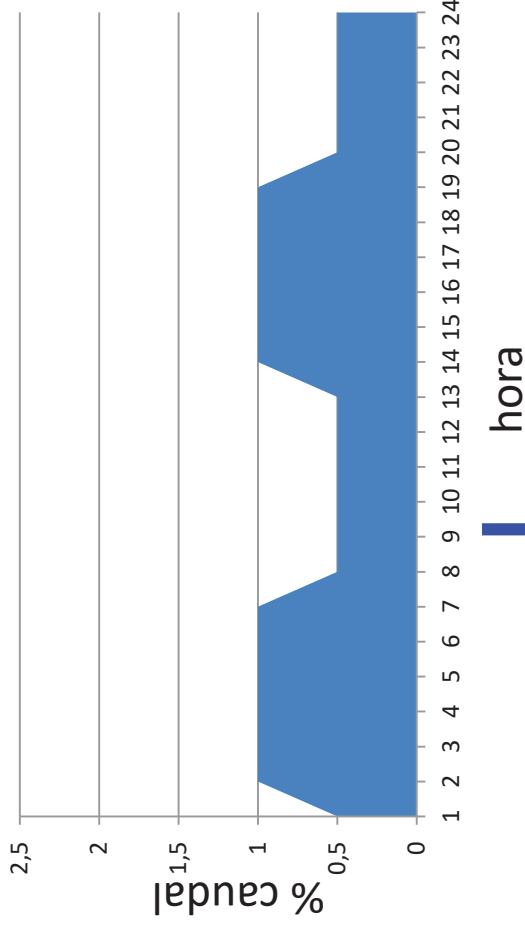

Concentración demanda

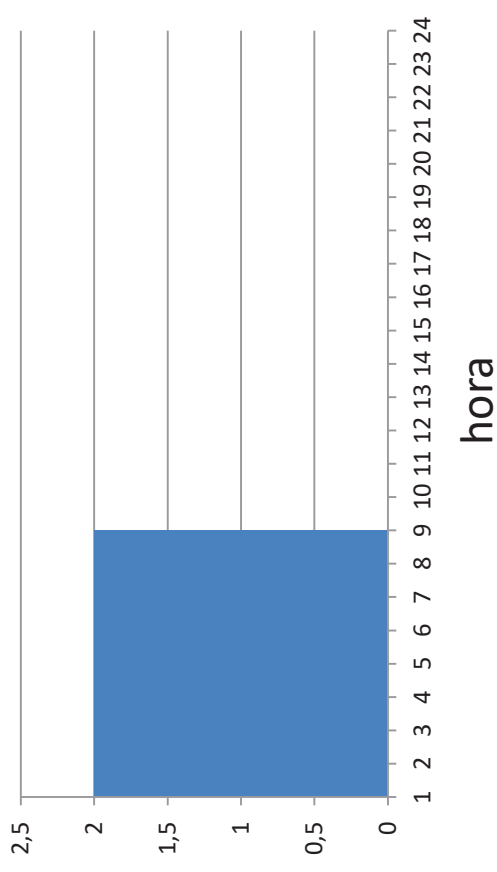


AÑO 2007

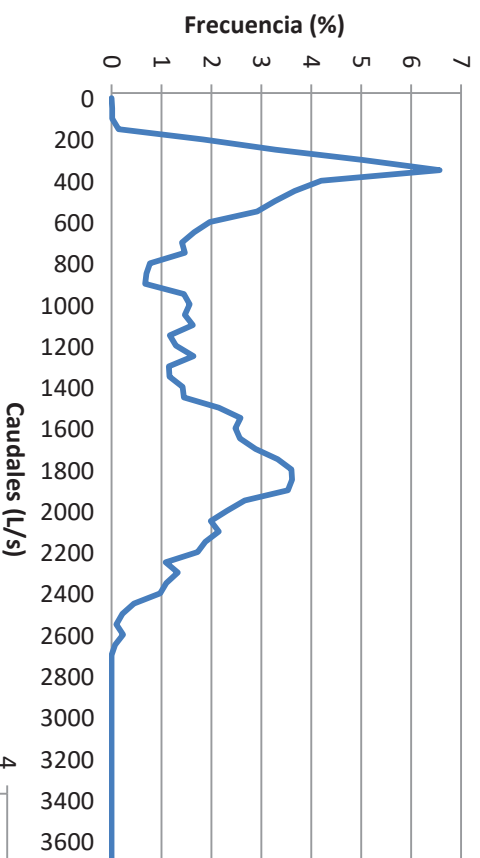


Distribución
de caudales a
la demanda

AÑO 2010

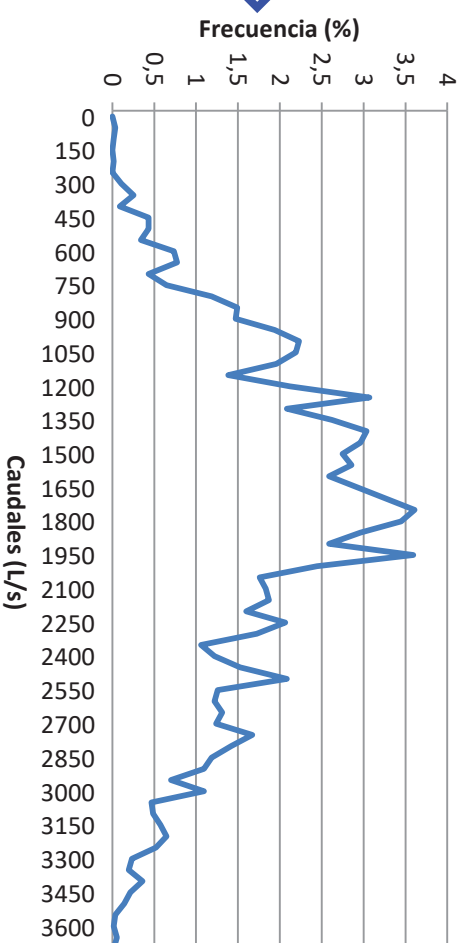

Distribución de
caudales con
concentración de
la demanda en P6



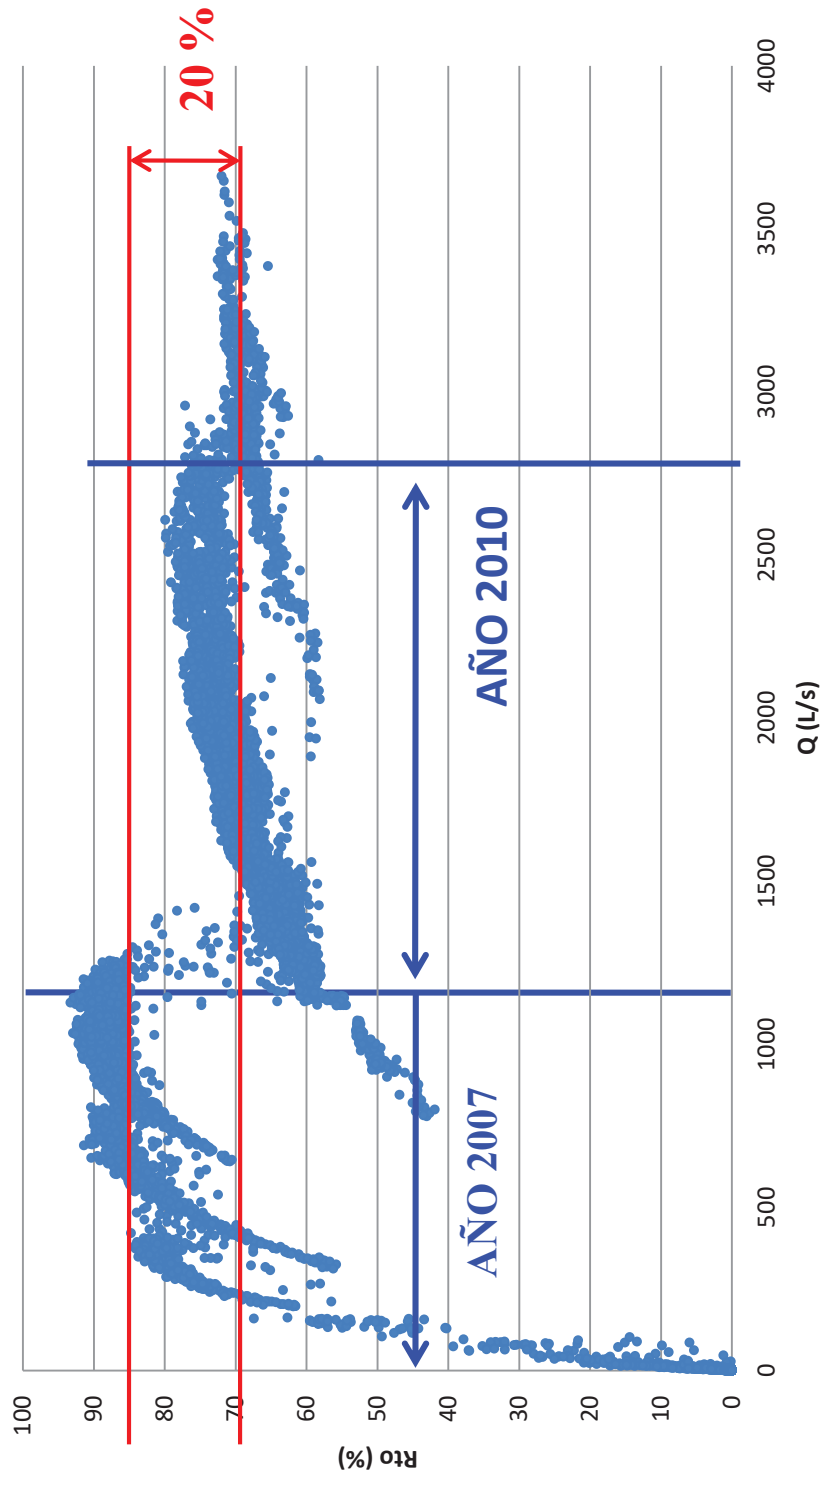


Paradoja:

- Hemos ahorrado coste pero....
- Hemos consumido más energía


Hemos ahorrado costes pero se ha aumentado el consumo unitario de energía

kWh/m ³	Campaña 2008/2009	Campaña 2009/2010
Abril	0,3442	0,3402
Mayo	0,3712	0,3761
Junio	0,3766	0,3673
Julio	0,3588	0,3781
Agosto	0,3861	0,4015
Septiembre	0,3741	0,3849
Junio-Septiembre	0,3734	0,3852
*Caudales más frecuentes	0,3283	0,4150


Aplicaciones de las energías renovables en el regadío

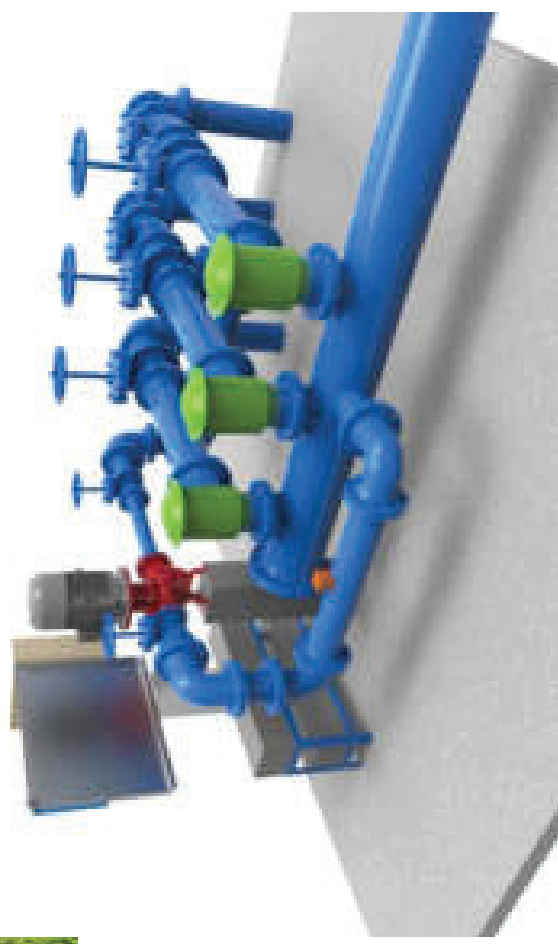

¿Por qué energía solar?

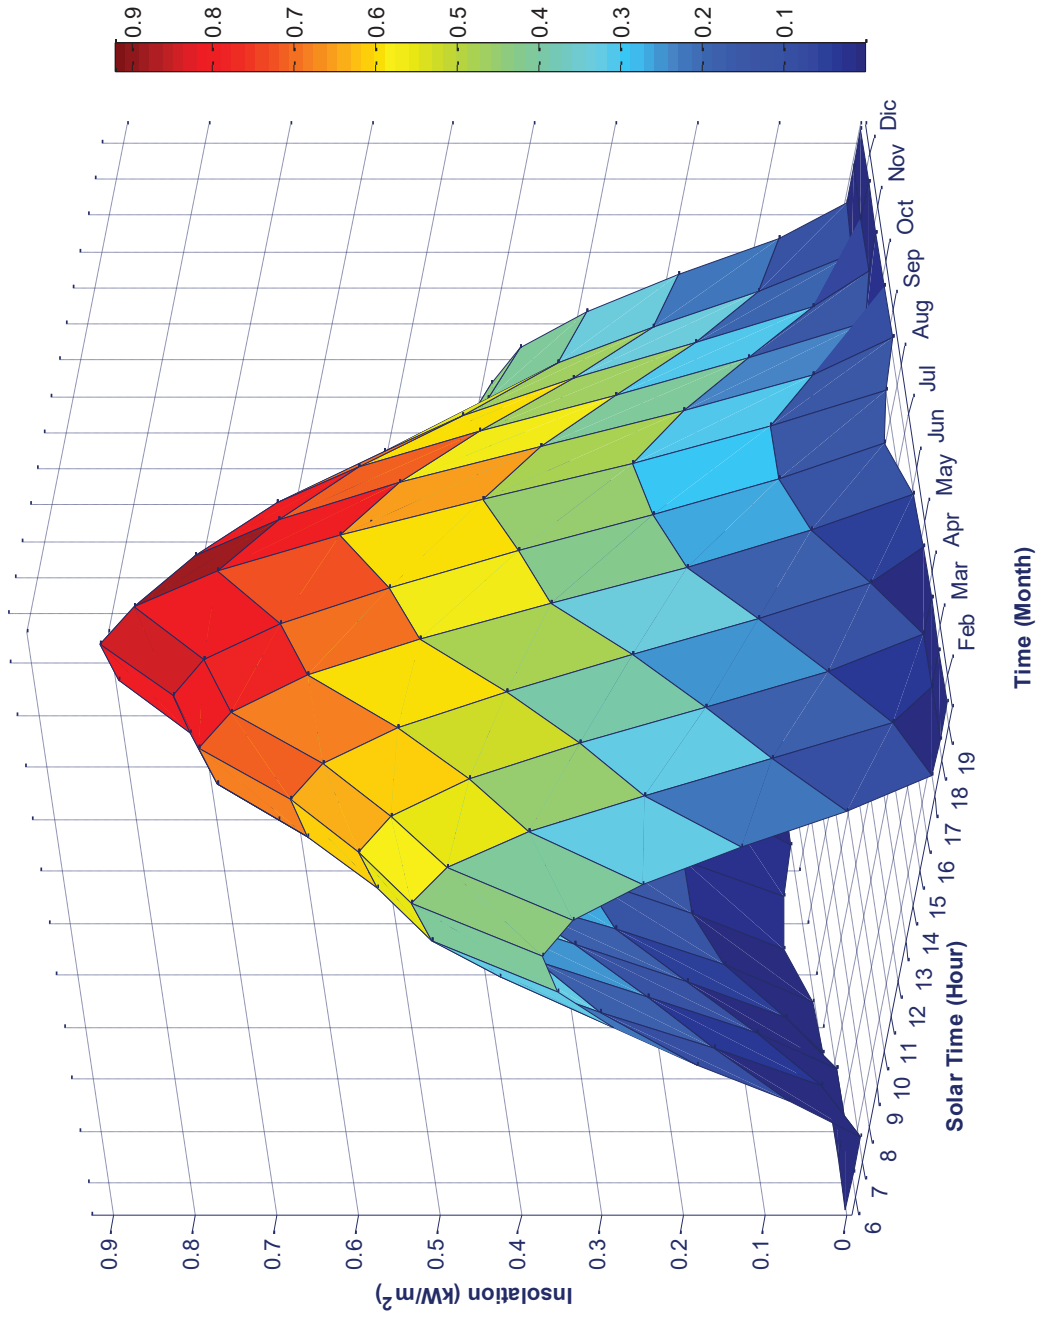


Coste de instalar 1 W con energía Fotovoltaica

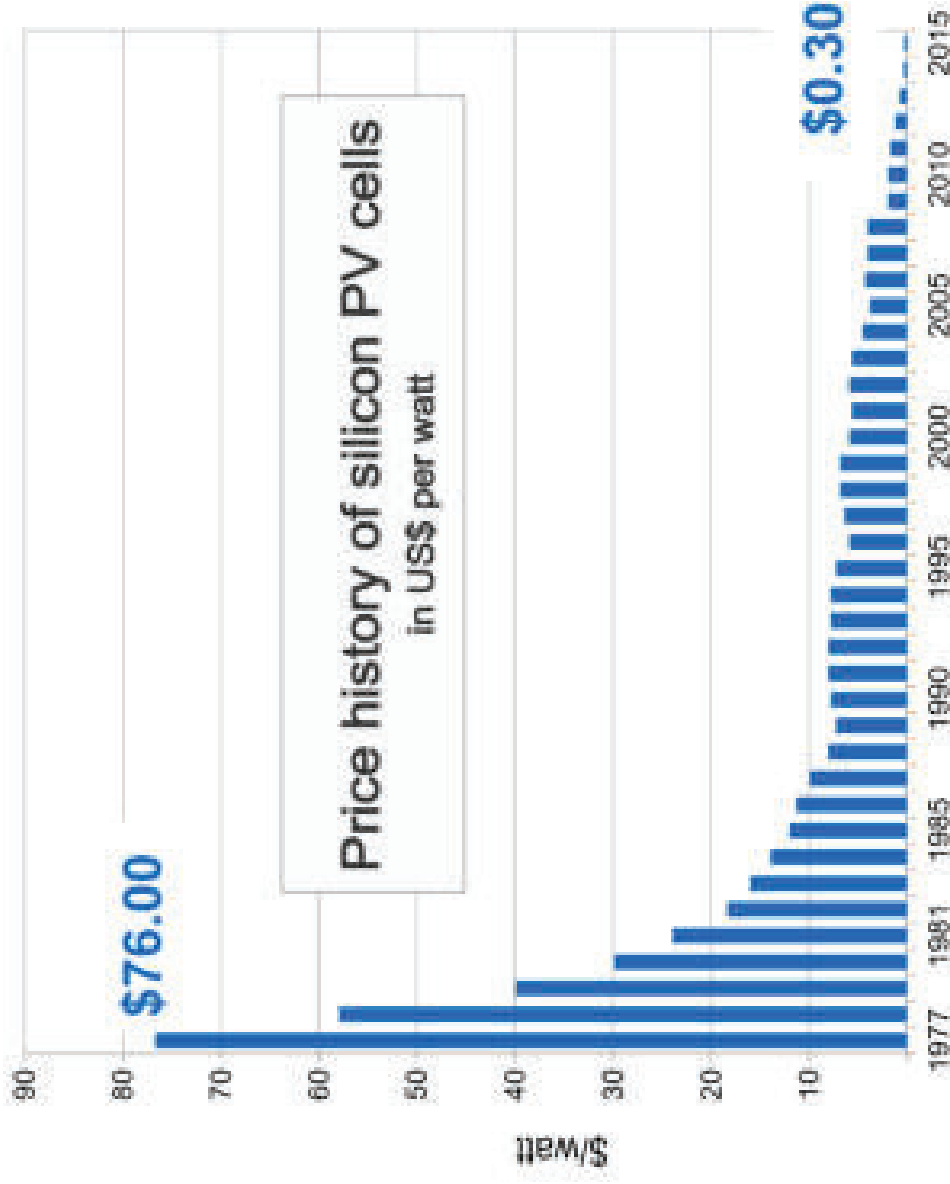

Source: Bloomberg New Energy Finance & pv.energytrend.com


Potencia generada por un sistema fotovoltaico

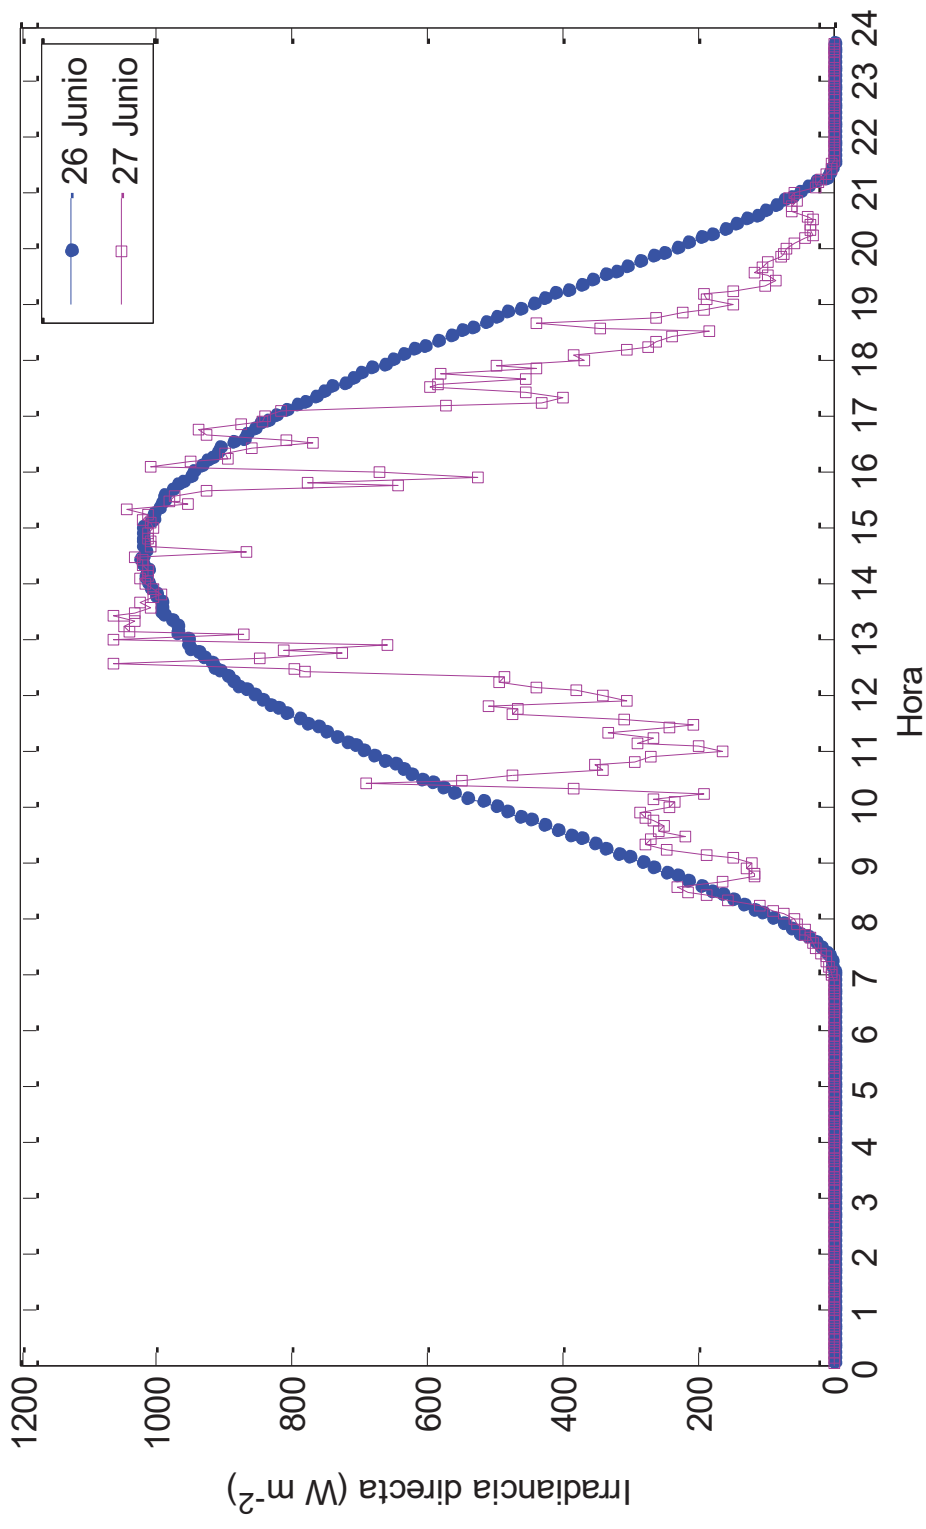

Proyecto TEMAER


Riego Solar Inteligente

Sistema de bombeo de agua mediante energía solar per incorporando un sistem inteligente de gestión del riego basado en la energía proveniente de los módulos fotovoltaicos, la configuración hidráulica de sistema y las necesidades de la plantas.

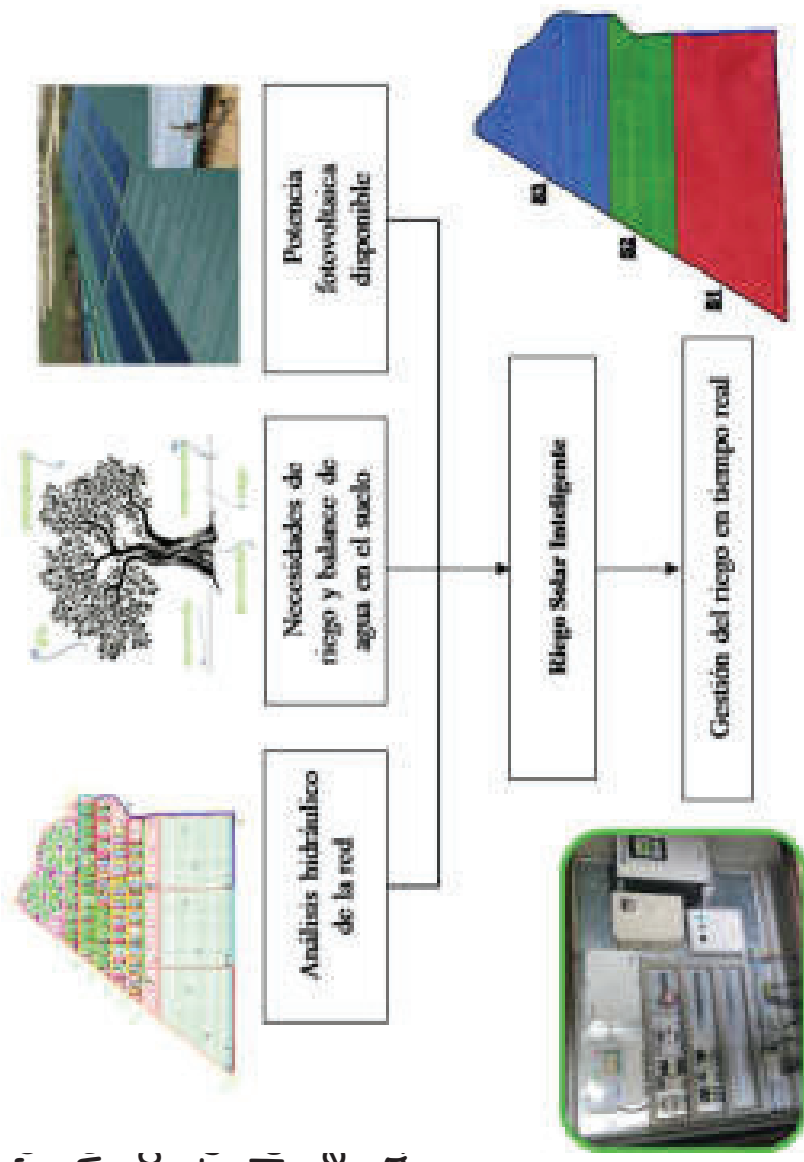

Riego Solar Inteligente en la Finca Experimental del Campus de Rabanales

Superficie: 168 m²
Potencia: 128 W/módulo
Orientación: sur
Total módulos: 120
Potencia Pico: 15,3 kW

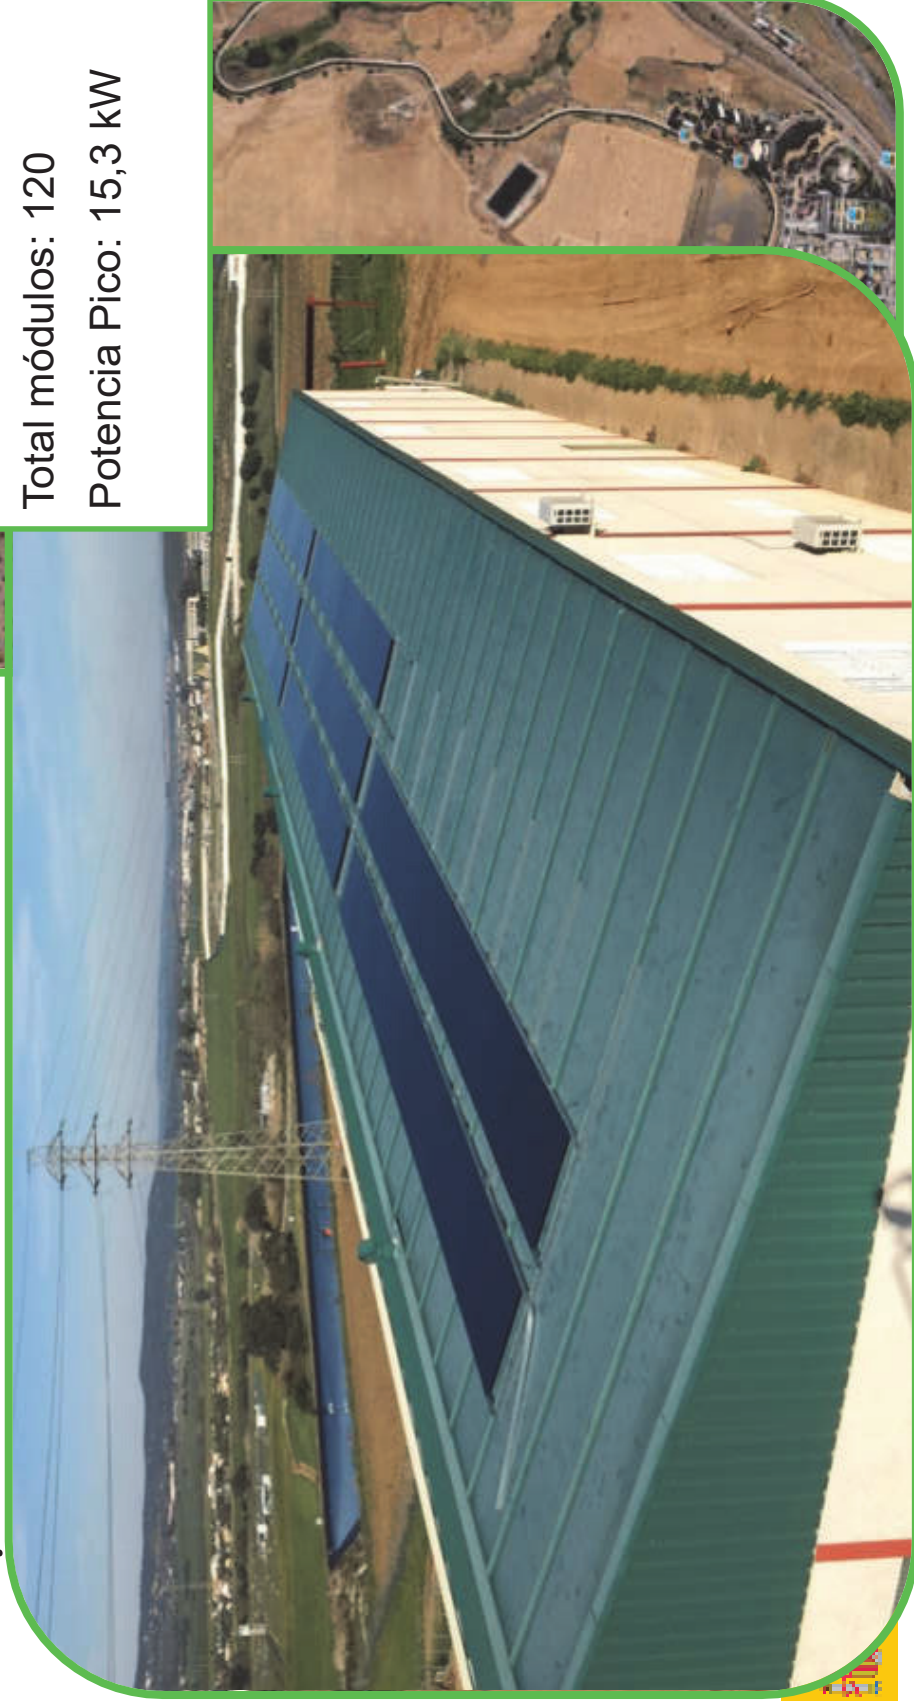

Riego Solar Inteligente en la Finca Experimental del Campus de Rabanales



- Canal del Guadalquivir
- Distancia a parcela: 1 km
- Cota bomba: 153,7 m






- Estación de filtrado
- Caudalímetro
- Programador control riego
- Variador de frecuencia
- Conexión por tecnología móvil

Riego Solar Inteligente en la Finca Experimental del Campus de Rabanales



Parcela olivar

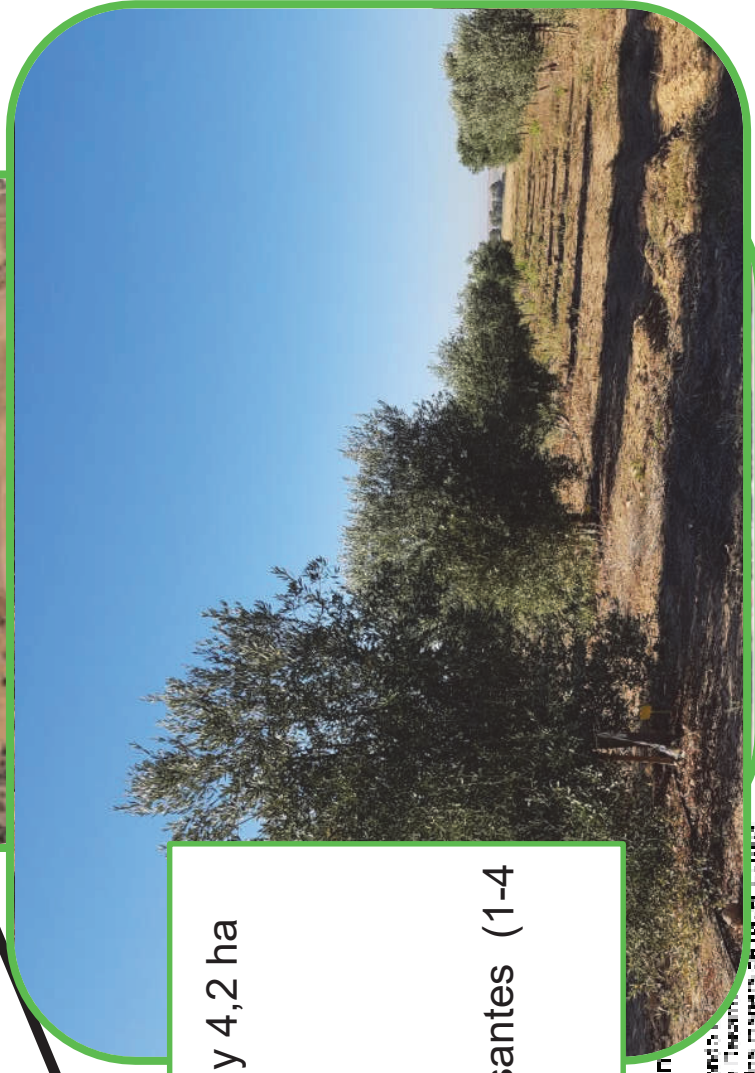


3 Sectores de riego: 6,1 ha, 3,0 ha y 4,2 ha

Total sub-parcelas: 80


Total hidrantes: 13

Goteros: 3,2-1,6 l/h; autocompensantes (1-4 bar)

Modelos hidráulicos para una sectorización y gestión óptima del riego según la potencia requerida

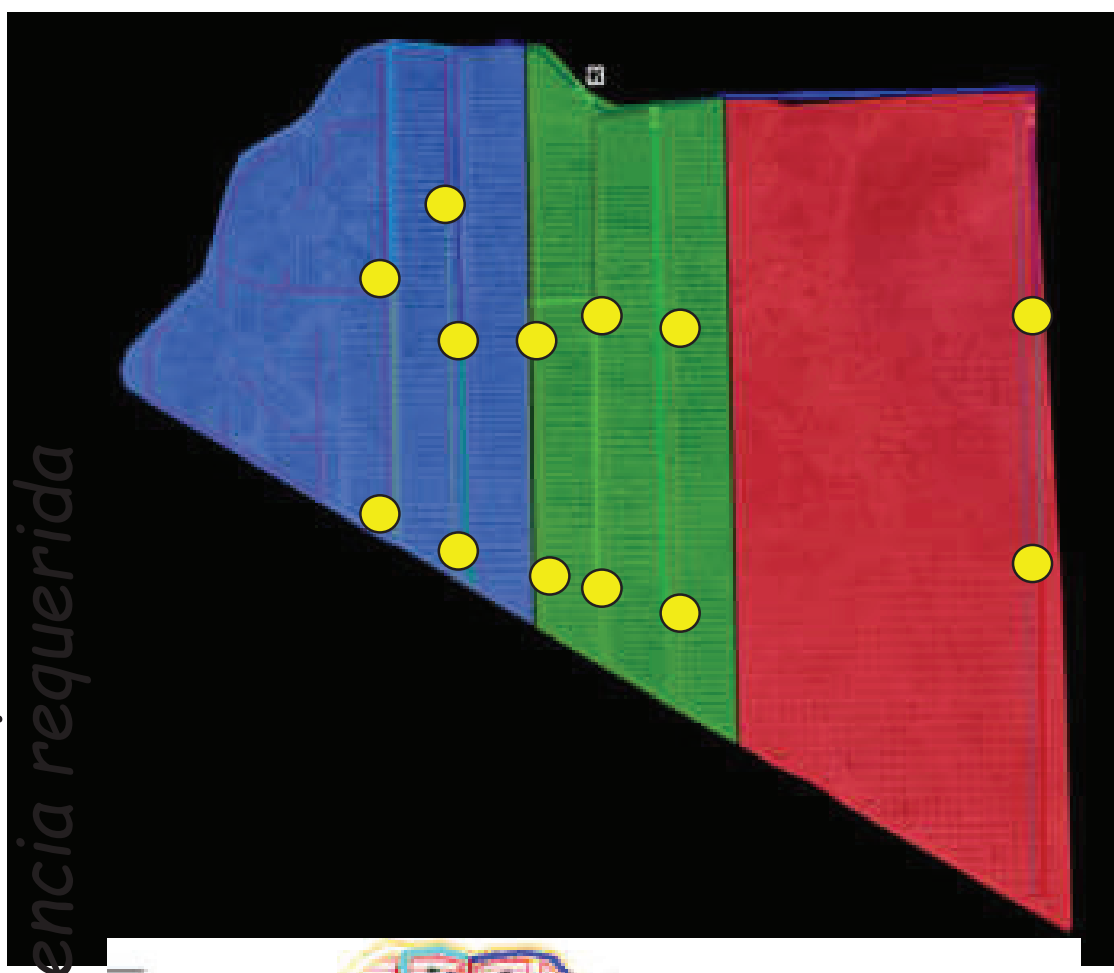


Sincronización de la producción de potencia fotovoltaica y las necesidades de potencia y tiempo de riego de los sectores

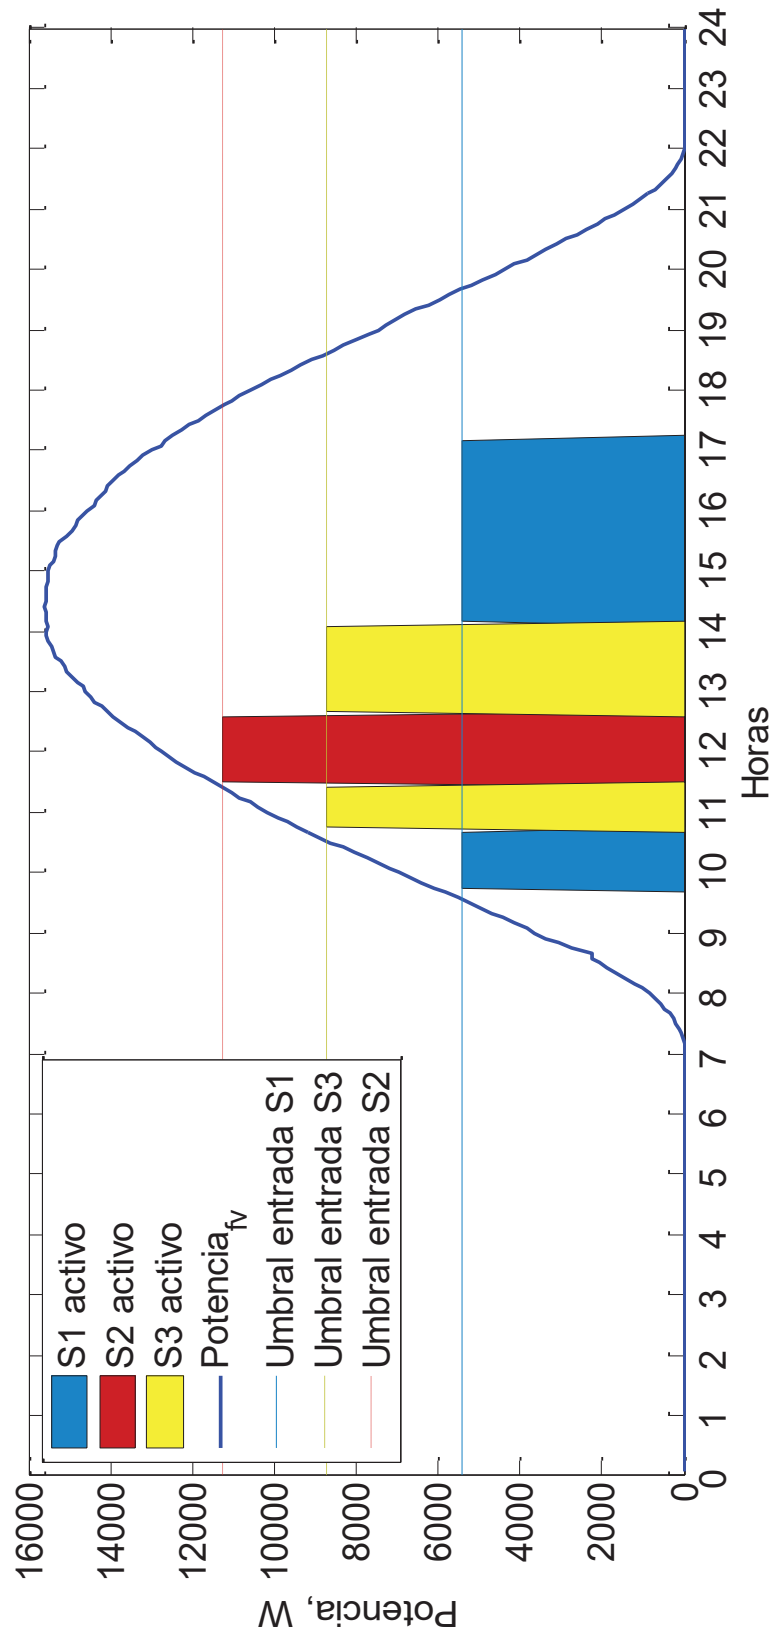

Sincronización de la producción solar y el riego de los sectores 1, 2 y 3 de la red de riego de la parcela experimental de Rabanales (Universidad de Córdoba) para el 30 de junio de 2013.

Sincronización de la producción de potencia fotovoltaica y las necesidades de potencia y tiempo de riego de los sectores

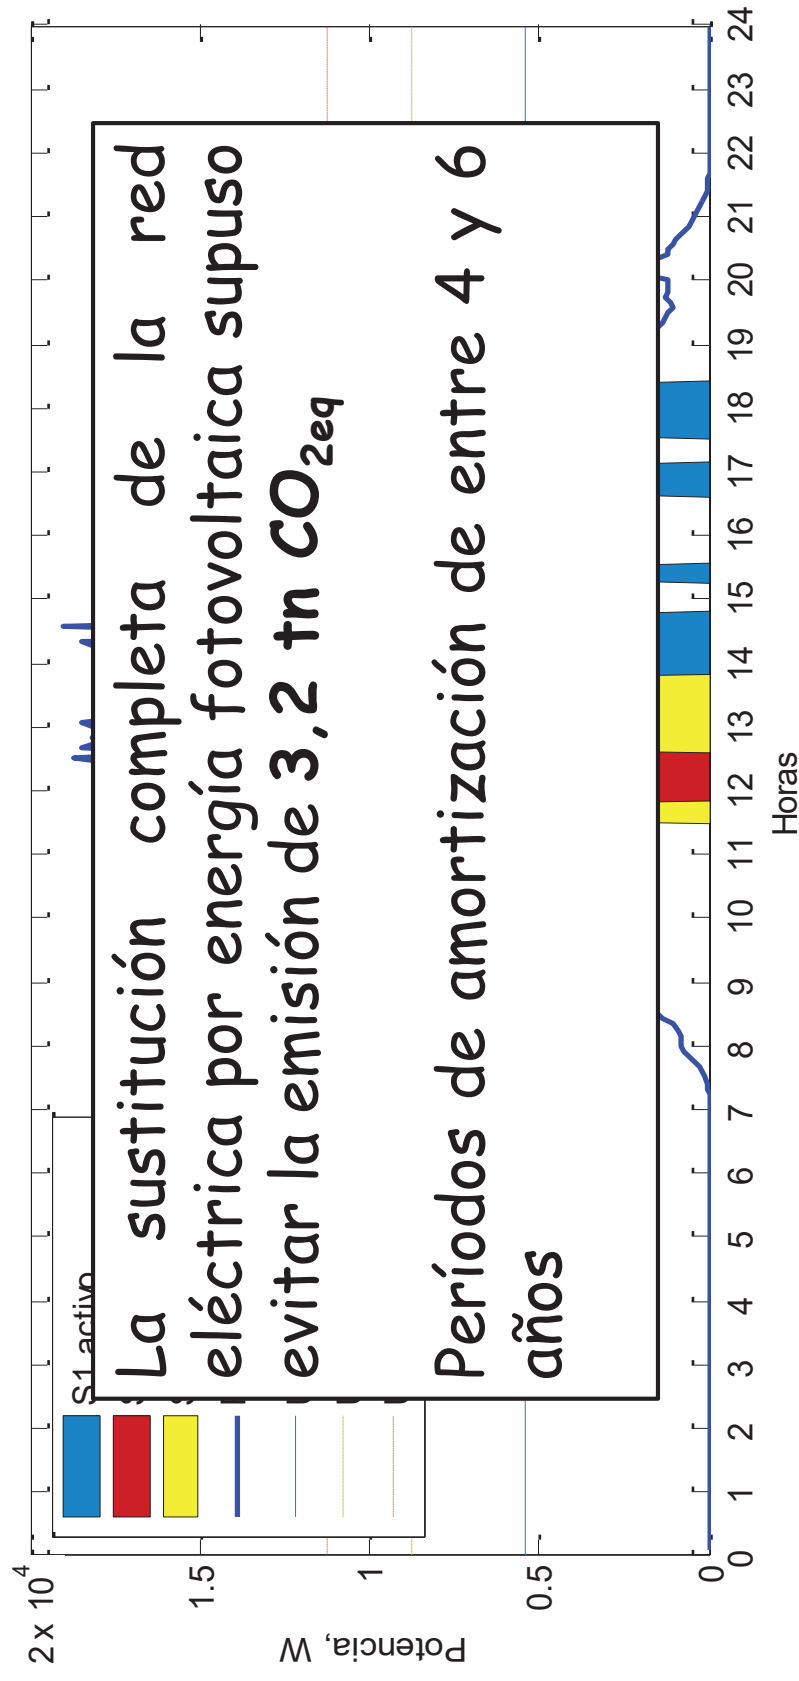

Sincronización de la producción solar y el riego de los sectores 1, 2 y 3 de la red de riego de la parcela experimental de Rabanales (Universidad de Córdoba) para el 21 de Mayo de 2013.

C.R del Margen Derecha del Bembézar

Planta solar de 5.25 MWp.




Recuperación de energía con PATs

MENÚ




ESTACIÓN DE BOMBEO
Presión: 40 m.c.a.
Caudal: 1152 L/s

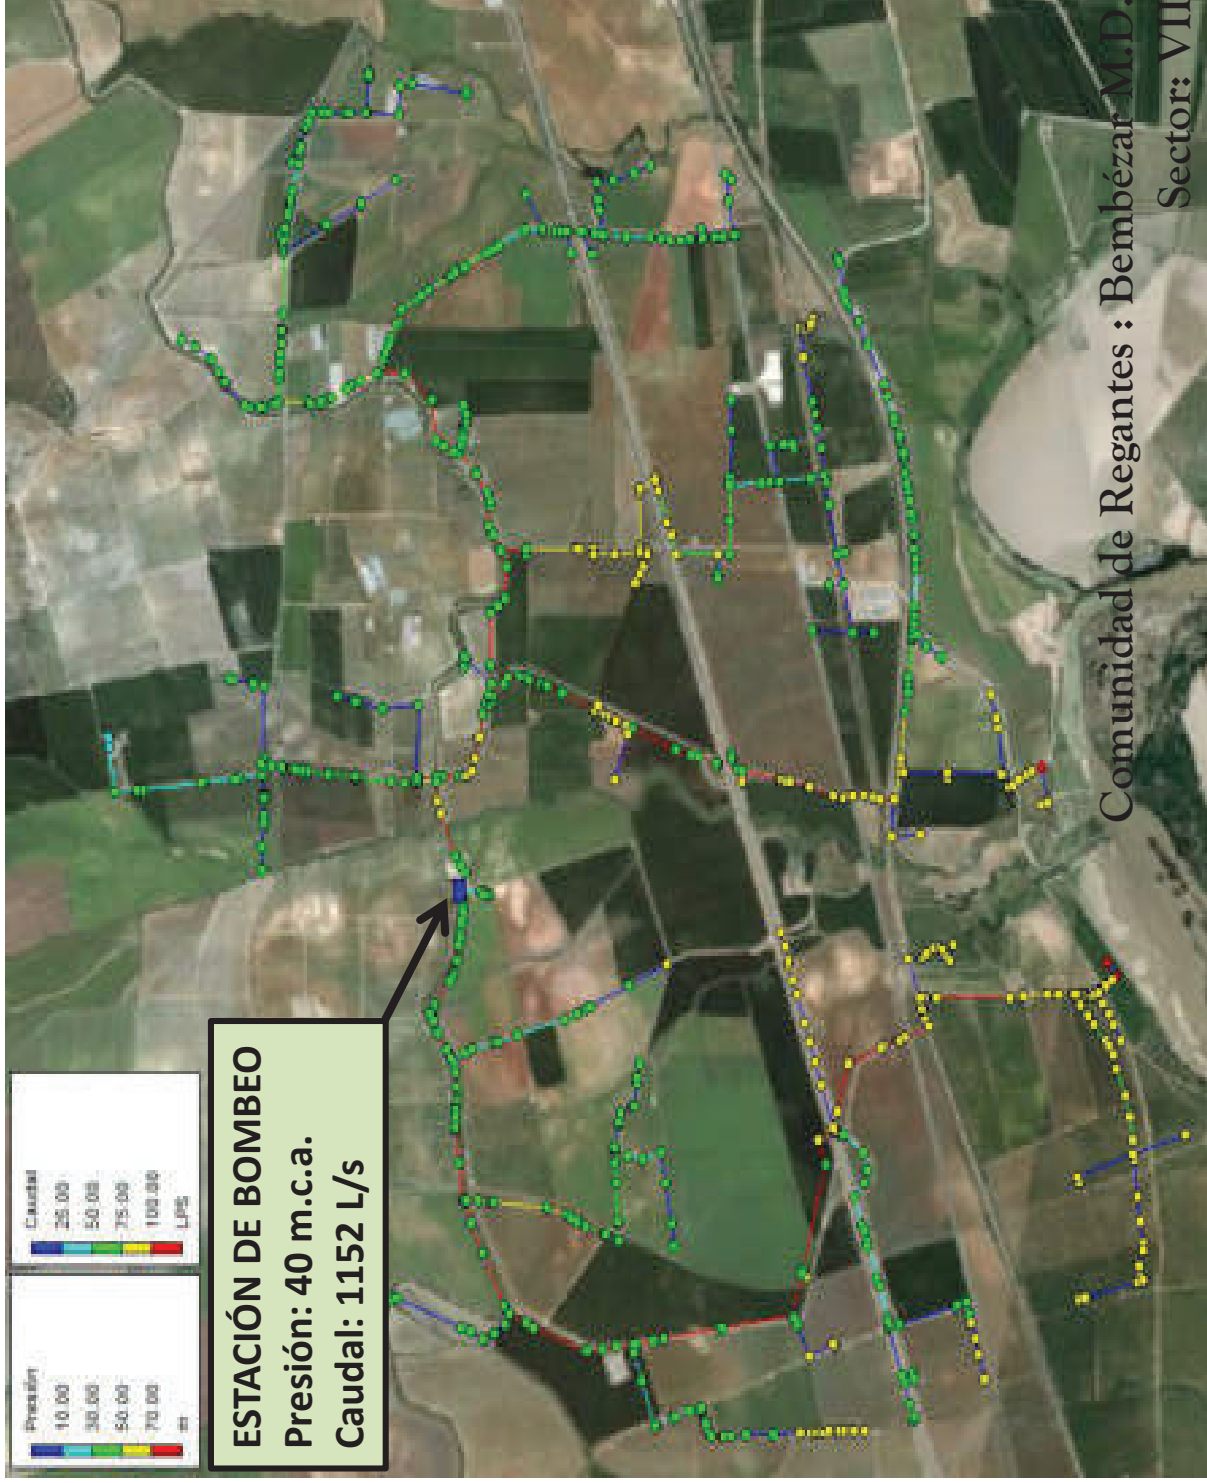

Comunidad de Regantes : Bembézar M.D.
Sector: VIII



PRESIÓN
(m.c.a.)

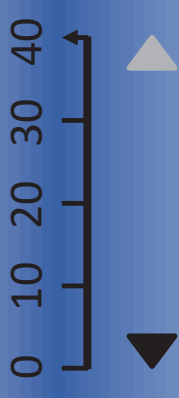


EVOLUCIÓN
DIARIA DE LA
DEMANDA DE
AGUA

Tecnología: Bombas trabajando como turbinas (PaTs)

<https://www.redawn.eu/>

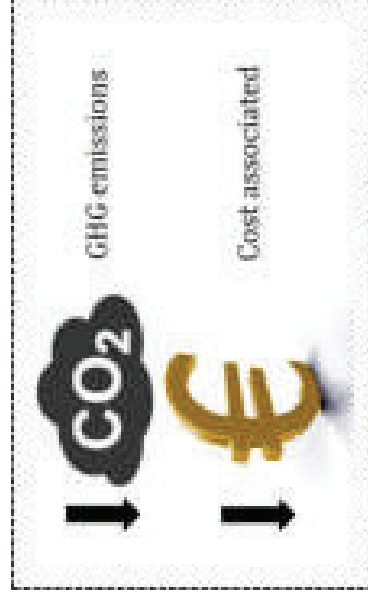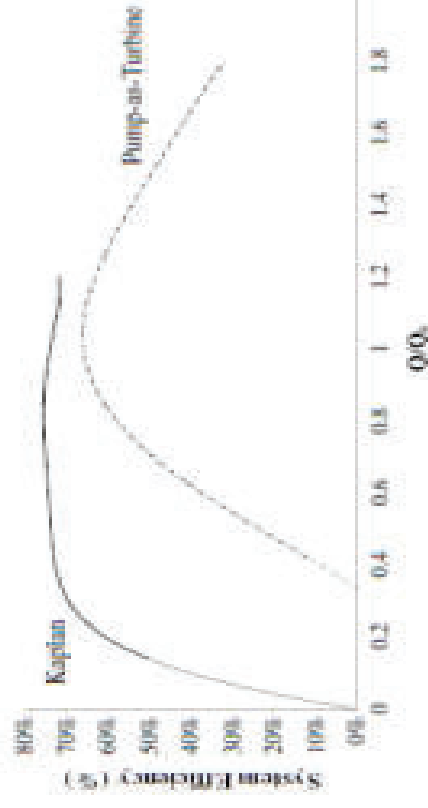

*Diseño
adecuado*

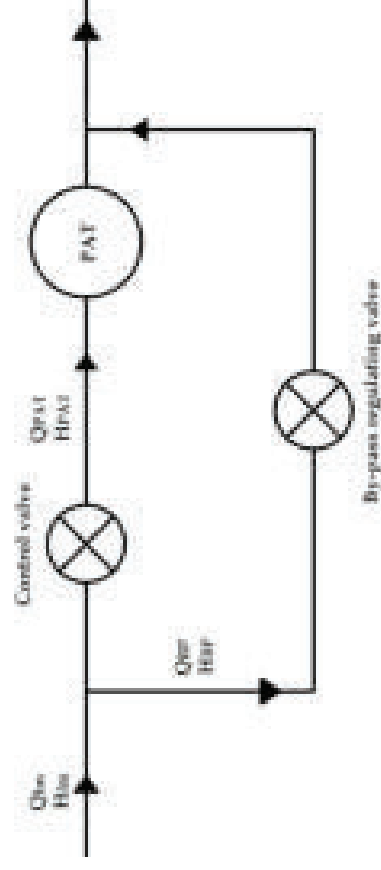

Recuperación a nivel de hidrante: Caso de estudio

- Comunidad de regantes de la margen izquierda del Genil
- 6450 ha regadas
- Cultivos: Naranjos, olivos, almendros, nogales





¿Por qué es una solución atractiva?

- Consumo energético durante el riego.
- Exceso de presión existente en los hidrantes.
- Energía disipada en VRP

Recuperación a nivel de hidrante: Caso de estudio

Solución adoptada

- Planta híbrida: hidroeléctrica + solar
- Sistema aislado con baterías
- 4 kW potencia nominal: 30 l/s – 20m
- Pico de hasta 18 kW en trifásica

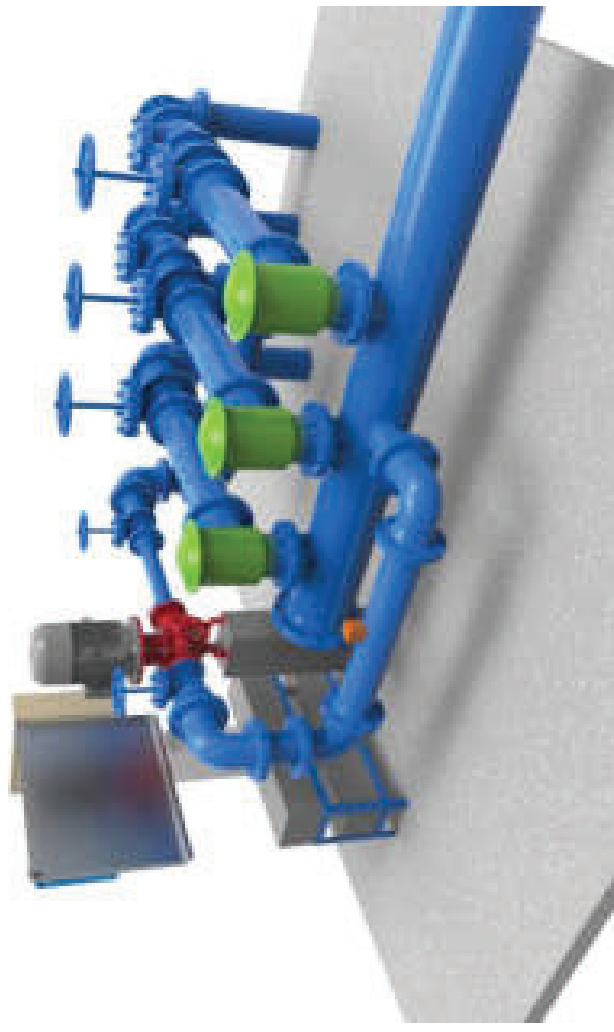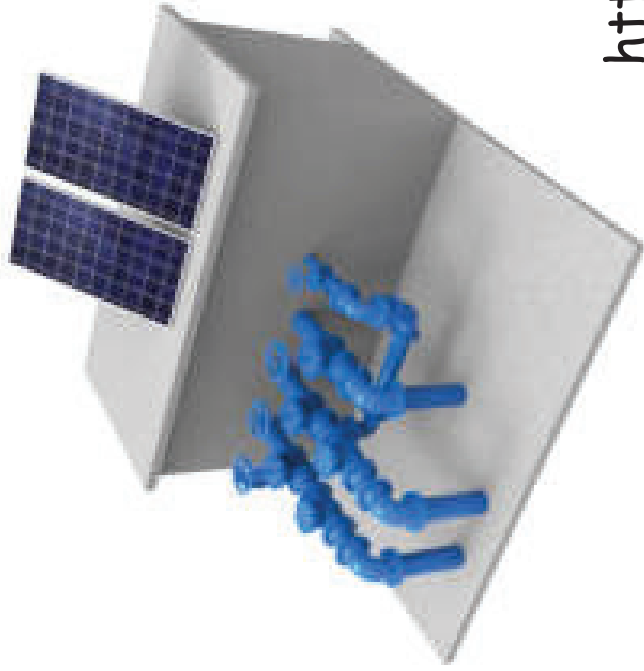

<https://www.redawn.eu/es/irrigation-andalucia>

<https://www.redawn.eu/virtual-tours>

Recuperación a nivel de hidrante: Caso de estudio

Construcción, puesta en marcha y prueba



Reemplazando generador diesel → 100% Emisiones evitadas




- Funcionamiento ≈ 3000 horas/año
- Energía potencial: 12 MWh



- Beneficios ambientales/año > 9.5 t eCO₂
- Ahorro económico/año > 3,000€

Esquema y monitorización

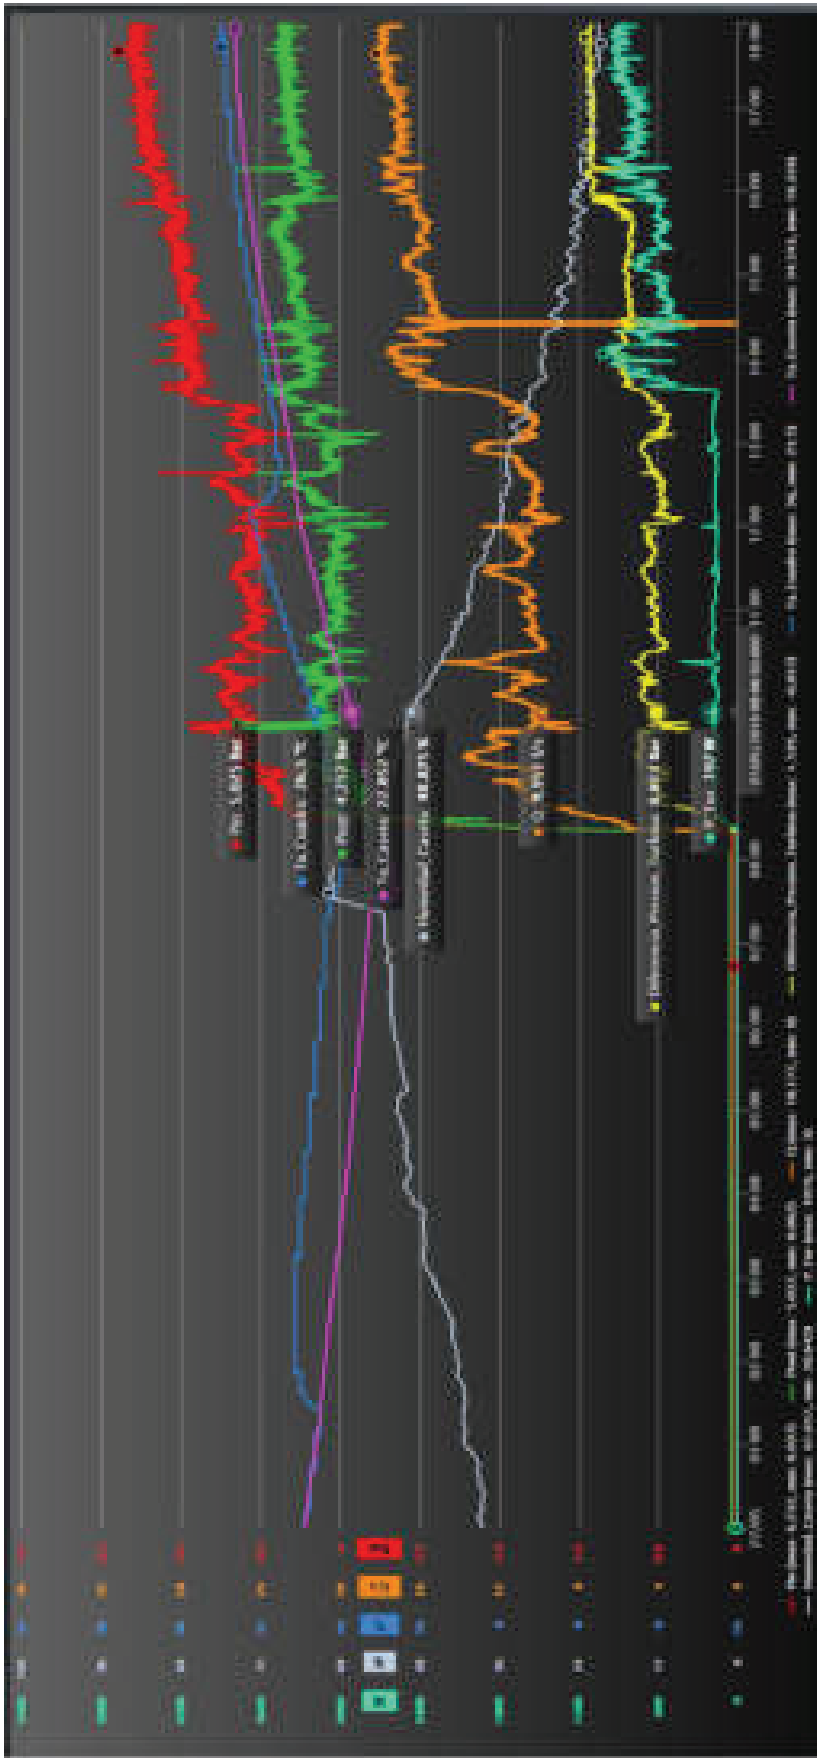

Conclusiones

- El uso eficiente de la energía constituye un nuevo gran reto para el regadío, tanto desde un punto de vista ambiental como económico.
- La reducción de costes energéticos es posible. Frecuentemente, son necesarios cambios en la gestión de la demanda y en la red de riego.
- Hay que dejarse asesorar, las soluciones son específicas a cada zona regable.
- Las energías renovables comienzan a ser una alternativa viable para el suministro de agua a bajo coste. Se requieren sistemas de gestión del riego adaptados a las oscilaciones en la potencia disponible.

Gracias por su atención

Jorge García Morillo

Tlf.:957218515 / 648639851

Email: jgmorillo@uco.es

Universidad de Córdoba

Edificio da Vinci

Campus de Rabanales,14071 Córdoba